

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Всероссийское добровольное пожарное общество»



Сборник документов
по организации пожарной охраны
Всероссийского добровольного
пожарного общества

Москва
2007

Сборник документов
по организации пожарной охраны
Всероссийского добровольного
пожарного общества

Москва
2007

Издание официальное

Сборник документов Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

© ЦС ВДПО, 2007

ЗАО “ПП “ВЫМПЕЛ”



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий



Общероссийская общественная
организация
«Всероссийское добровольное
пожарное общество»

Соглашение о сотрудничестве

25 августа 2006 года № 12

г. Москва

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), действующее на основании Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, в лице Министра Шойгу Сергея Кожугетовича, и **Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»** (далее – ВДПО), действующее на основании Устава Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», в лице Председателя президиума Центрального совета Груздя Сергея Ивановича, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласились о нижеследующем:

Статья 1

В целях повышения эффективности совместной работы в области обеспечения пожарной безопасности Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:

- формирование общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной безопасности;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту от пожаров жизни и здоровья людей;
- участие в организации осуществления первичных мер пожарной безопасности;
- пропаганда, популяризация и распространение знаний в области пожарной безопасности;
- **создание и организация деятельности пожарной охраны;**
- обмен статистической и иной открытой информацией в области пожарной безопасности;
- привлечение населения к участию в мероприятиях, направленных на предупреждение пожаров;

- обучение населения в области пожарной безопасности.

Статья 2

МЧС России, со своей стороны, осуществляет следующие мероприятия:

- привлекает ВДПО к работе в созданных межведомственных координационных и совещательных органах, а также иных коллегиальных органах (научных, научно-технических, методологических и др.) для обсуждения вопросов и выработки решений в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- **обеспечивает координацию и методическое руководство по вопросам создания и деятельности подразделений пожарной охраны ВДПО;**

- оказывает содействие установлению международных связей ВДПО с профильными организациями в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивает нормативно-методической и справочной литературой и материалами;

- привлекает ВДПО к разработке и реализации федеральных целевых программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;

- привлекает ВДПО к организации и проведению конференций, симпозиумов, выставок, конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий по профильным направлениям;

- оказывает содействие в выполнении уставных задач ВДПО;

- по ходатайству ВДПО поощряет сотрудников и специалистов МЧС России и ВДПО, активно участвующих в обучении населения правилам пожарной безопасности, деятельности дружин юных пожарных, проведении противопожарной пропаганды.

Статья 3

ВДПО, со своей стороны, осуществляет следующие мероприятия:

- оказывает содействие органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов и хозяйственных объектов;

- принимает участие в разработке учебно-методических пособий по пожарной безопасности программ и проектов развития современных технологий предупреждения и тушения пожаров;

- организует и проводит мероприятия по профессиональному ориентированию молодежи, популяризации профессий пожарного и спасателя;

- проводит организационно-массовые мероприятия, направленные на предупреждение пожаров, а также защиту от пожаров жизни и здоровья людей;

- проводит противопожарную пропаганду и обучение населения правилам пожарной безопасности, с использованием возможностей и ресурсов Общества, средств массовой информации, общественных объединений, образовательных учреждений с участием сотрудников МЧС России;

- **создает и обеспечивает деятельность подразделений пожарной охраны ВДПО в муниципальных образованиях, на предприятиях и в организациях;**

- участвует в создании и организации деятельности добровольных пожарных дружин (команд) и иных объединений, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности без использования символики МЧС России;

- выполняет работы и услуги в области пожарной безопасности;

- участвует в организации и обеспечении деятельности дружин юных пожарных, а также в проведении других противопожарных мероприятий с детьми;

- участвует в организации и проведении соревнований по пожарно-спасательному спорту добровольных пожарных дружин (команд), дружин юных пожарных, а также пожарно-технических, художественных, литературных и иных конкурсов по противопожарной тематике, выставок, симпозиумов и конференций;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;

- оказывает содействие в оценке качества работ и услуг в области пожарной безопасности и экспертизе противопожарной защиты;

- по ходатайству МЧС России поощряет сотрудников и специалистов МЧС России, активно участвующих в обучении населения правилам пожарной безопасности, деятельности дружин юных пожарных.

Статья 4

Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на основе согласованных планов, программ и заключаемых в установленном порядке соглашений (договоров).

Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества представители Сторон могут в установленном порядке привлекать специалистов образовательных, медицинских, научно-исследовательских и иных учреждений и организаций.

Статья 5

Вопросы использования результатов совместных программ и проектов, научных исследований и иной информации, полученной при осуществлении сотрудничества, а также вопросы защиты прав на совместно созданные объекты интеллектуальной собственности и условия их использования будут решаться представителями Сторон на основе дополнительных соглашений.

Статья 6

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах с равной юридической силой, заключено на бессрочный период и вступает в силу с момента подписания. Оно может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны.

Подписи Сторон

Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

С.К. Шойгу

Председатель президиума
Центрального совета
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

С.И. Груздь


«УТВЕРЖДАЮ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»



С.И.ГРУЗДЬ
« 02 » _____ 2007 г.

«СОГЛАСОВАНО»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОП И СПО МЧС РОССИИ



М.М.ВЕРЗИЛИН

« 04 » _____ 2007 г.

18-6-2-254
06.02.07

«СОГЛАСОВАНО»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ТПиН МЧС РОССИИ



Ю.П.НЕНАШЕВ

« 02 » _____ 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

Москва 2007 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности пожарной охраны Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Пожарная охрана Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ПО ВДПО) создается в целях оказания услуг в области пожарной безопасности организациям и органам местного самоуправления по предотвращению и тушению пожаров. Положение о пожарной охране ВДПО разработано на основании Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона № 172-ФЗ от 25.10.2006 г.) и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. Положение является основным нормативным документом, определяющим задачи, функции и права ПО ВДПО.

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений ПО ВДПО осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и на основании решения руководства ВДПО.

Подразделения пожарной охраны ПО ВДПО создаются структурными подразделениями ВДПО, на территории деятельности которых находятся охраняемые объекты. Подразделения ПО ВДПО образуются в структуре рабочего аппарата отделения ВДПО, либо в форме самостоятельного юридического лица – хозяйствующего субъекта.

1.3. Координация деятельности ПО ВДПО осуществляется Федеральной противопожарной службой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ФПС).

Нормативы численности и технической оснащенности ПО ВДПО устанавливаются в соответствии с требованиями нормативных документов МЧС России и утверждаются уполномоченными органами ВДПО.

1.4. В своей деятельности ПО ВДПО руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми

актами в области пожарной безопасности, уставами, наставлениями и инструкциями, регламентирующими деятельность ФПС, настоящим Положением, учредительными и организационно-распорядительными документами организаций, в которых созданы подразделения ПО ВДПО, а также условиями заключенных договоров.

1.5. ПО ВДПО осуществляет свою деятельность через следующие органы управления и подразделения:

1) департамент организации пожарной охраны центрального аппарата ООО ВДПО;

2) региональные управления (отделы) пожарной охраны в аппаратах региональных отделений ВДПО;

3) подразделения ПО ВДПО, созданные на основании договоров, заключенных между уполномоченными органами ВДПО и муниципальными образованиями (организациями) в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения.

1.6. Право организации осуществлять деятельность ПО ВДПО возникает с момента получения лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров и прекращается по истечении срока ее действия.

1.7. Структура, штатная численность и перечень должностей ПО ВДПО утверждаются руководителем регионального отделения ВДПО. Примерная организационно-штатная структура ПО ВДПО прилагается (Приложение № 1).

1.8. Содержание личного состава, материально-техническое обеспечение подразделений ПО ВДПО осуществляется за счет средств организаций, в которых созданы эти подразделения, средств местных бюджетов, средств общественных объединений в соответствии с их уставами, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

1.9. Личный состав подразделений ПО ВДПО состоит из работников, назначаемых на соответствующие штатные должности на основании трудового договора Председателем президиума совета регионального отделения ВДПО или уполномоченным лицом.

1.10. Права, обязанности, ответственность и социальные гарантии работников ПО ВДПО определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ (органами местного самоуправления, организациями), нормативными актами МЧС России, учредительными и нормативно-методическими документами ООО ВДПО.

1.11. Работники имеют единую уставную формы одежды со знаками различия и эмблемой общества.

1.12. Подразделения ПО ВДПО в обязательном порядке включаются в Расписание выездов подразделений пожарной охраны на территории субъектов Российской Федерации, в которых они осуществляют свою деятельность.

2. Основные задачи ПО ВДПО

2.1. Основными задачами ПО ВДПО являются:

организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

3. Функции ПО ВДПО

Пожарная охрана ВДПО осуществляет следующие основные функции:

3.1. Проводит профилактику, тушение пожаров и аварийно-спасательные работы на объектах организаций и в муниципальных образованиях на договорной основе.

3.2. Обеспечивает профессиональную подготовку, переподготовку и обучение работников ПО ВДПО.

3.3. Готовит предложения для органов местного самоуправления и организаций по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и профилактики пожаров.

3.4. Проводит противопожарную пропаганду и обучение сотрудников и работников охраняемых объектов, населения мерам пожарной безопасности.

3.5. Осуществляет методическое руководство по вопросам создания, реорганизации, ликвидации подразделений ПО ВДПО, содержащихся за счет средств местных бюджетов и организаций.

3.6. Обеспечивает координацию деятельности ПО ВДПО, готовит проекты нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, касающихся вопросов создания и организации деятельности ПО ВДПО.

3.7. Оказывает содействие в организации деятельности добровольных пожарных и привлечению населения к обеспечению пожарной безопасности.

3.8. Обеспечивает:

поддержание сил и средств ПО ВДПО в постоянной готовности к ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

несение караульной службы личным составом ПО ВДПО;

ведение боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

определение требуемого количества сил и средств, материальных ресурсов для тушения пожаров на обслуживаемых объектах и территориях;

определение маршрута следования и способа доставки сил и средств пожарной охраны на охраняемые объекты для тушения пожаров;

разработку оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ;

разработку необходимой документации и проведение отработки действий сил и средств ПО ВДПО по организации взаимодействия с подразделениями ФПС, противопожарной службой субъектов Российской Федерации по ликвидации возможных пожаров.

3.9. Организует:

во взаимодействии с ФПС учет пожаров, происходящих на обслуживаемых территориях и объектах, анализ причин их возникновения и распространения, условий, необходимых для успешного тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

участие, совместно с другими подразделениями и уполномоченными лицами охраняемых объектов в установлении причины пожара и аварий, расчете ущерба, причиненного вследствие пожаров;

проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности в муниципальных образованиях и на охраняемых объектах;

контроль за организацией проведения технического обслуживания и работоспособности средств противопожарной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах;

разработку и внесение в органы местного самоуправления и руководству охраняемых объектов рекомендаций (предложений) по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов;

проведение обучения населения, персонала охраняемых объектов мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара;

3.10. Разрабатывает предложения органам местного самоуправления и руководству охраняемых объектов рекомендаций по приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, пожарной техники и оборудования для обнаружения и тушения пожаров.

3.11. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Права ПО ВДПО

4. Пожарная охрана ВДПО в пределах своей компетенции имеет право:

4.1. Участвовать в выработке и реализации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области пожарной безопасности.

4.2. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения пожарной охраны ВДПО и организовывать в установленном порядке их деятельность.

4.3. Определять организационную структуру ПО ВДПО, решать вопросы оплаты труда, материального поощрения работников.

4.4. Иметь оборудованные специальными сигналами и средствами связи специальные транспортные средства с утвержденными в установленном порядке опознавательными знаками и окраской.

5. Взаимодействие с органами государственной власти и организациями

Во взаимодействии с внешними организациями ПО ВДПО представляет интересы охраняемых объектов в соответствии с заключаемыми договорами и осуществляет взаимодействие:

- с территориальными органами МЧС России, подразделениями противопожарной службы субъектов Российской Федерации, муниципальной пожарной охраны, ведомственной, частной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны по вопросам организации пожарной безопасности, тушения пожаров, ликвидации последствий аварий и проведения аварийно-спасательных работ на обслуживаемых территориях и объектах;

- с территориальными органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам организации тушения пожаров на обслуживаемых территориях в соответствии с заключаемыми договорами, а также разработки и реализации первичных мер пожарной безопасности;

- с предприятиями и организациями, иными юридическими лицами и их структурными подразделениями по вопросам предупреждения и тушения пожаров, в соответствии с заключаемыми договорами.

6. Прекращение деятельности ПО ВДПО

6.1. Прекращение деятельности ПО ВДПО осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Прекращение деятельности ПО ВДПО осуществляется с обязательным уведомлением об этом территориальных органов МЧС России и муниципальной пожарной охраны.

6.3. Организация мероприятий по ликвидации подразделений ПО ВДПО возлагается на ее руководство.

7. Организация деятельности ПО ВДПО

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью ПО ВДПО осуществляет Председатель президиума Центрального совета ООО ВДПО, избираемого Съездом - высшим руководящим органом Общества.

7.2. Председатель президиума Центрального совета:

утверждает Положение о пожарной охране ВДПО, определяет порядок оплаты труда и поощрений работников ПО ВДПО;

издает в пределах своей компетенции постановления, приказы, распоряжения, связанные с организацией деятельности ПО ВДПО;

вносит в установленном порядке в органы государственной власти, МЧС России предложения по совершенствованию законодательства по вопросам организации деятельности ПО ВДПО;

утверждает структуру, штатное расписание органа управления подразделениями ПО ВДПО - Департамента организации пожарной охраны центрального аппарата ВДПО;

осуществляет прием на работу и увольнение руководителя органа управления подразделениями ПО ВДПО - Департамента организации пожарной охраны центрального аппарата ВДПО;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ООО ВДПО, касающиеся деятельности ПО ВДПО.

7.3. Непосредственное руководство, нормативное обеспечение и контроль за деятельностью ПО ВДПО осуществляет Департамент организации пожарной охраны Центрального аппарата ООО ВДПО.

7.4. Решения по организации деятельности подразделений ПО ВДПО, созданных в структуре рабочего аппарата отделения ВДПО принимаются председателем президиума совета регионального отделения ВДПО и оформляются в виде приказов и распоряжений.

7.5. Решения по организации деятельности подразделений ПО ВДПО, созданных в форме самостоятельного юридического лица, принимаются Президиумом совета регионального отделения ВДПО, являющегося учредителем подразделения, и оформляются в виде постановлений.

7.6. Оперативное руководство деятельностью подразделения ПО ВДПО осуществляется начальником.

Начальник подразделения ПО ВДПО, созданного в структуре аппарата регионального отделения ВДПО назначается и освобождается от должности Председателем президиума совета соответствующего структурного подразделения ВДПО.

Начальник подразделения ПО ВДПО, созданного в форме самостоятельного юридического лица, назначается и освобождается от должности постановлением Президиума совета регионального подразделения ВДПО, учредившего его.

7.7. На начальника ПО ВДПО возлагаются следующие полномочия и обязанности:

руководить личным составом и организовывать деятельность ПО ВДПО;

определять порядок и обеспечивать своевременное приведение в готовность личного состава, пожарной техники и резерва материальных средств ПО ВДПО;

осуществлять мероприятия по созданию резерва пожарной техники, оборудования и огнетушащих веществ, определять порядок их хранения и учета;

организовывать эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии пожарной техники и иного имущества ПО ВДПО;

организовывать взаимодействие сил и средств ПО ВДПО с территориальными подразделениями специализированных служб;

организовывать методическое руководство, обеспечивать проведение единой кадровой и технической политики подразделений ПО ВДПО;

разрабатывать целевые программы по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и (или) охраняемых объектов, а также вносить предложения в области использования наиболее эффективных средств противопожарной защиты, в соответствии с заключаемыми договорами;

организовывать и проводить проверки соблюдения требований пожарной безопасности в муниципальных образованиях и на обслуживаемых объектах, в соответствии с заключаемыми договорами;

организовывать и проводить обучение населения, сотрудников охраняемых объектов мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара, в соответствии с заключаемыми договорами;

определять полномочия и обязанности работников ПО ВДПО.

Начальник ПО ВДПО несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей, организацию работы подразделений ПО ВДПО и надлежащее исполнение подчиненными работниками своих обязанностей.

7.8. В целях оперативного решения задач, стоящих перед ПО ВДПО, начальник имеет право:

самостоятельно вносить изменения в порядок и сроки реализации работ, выполняемых лицами, привлекаемыми для выполнения работ на основе гражданско-правового договора, по несению боевого дежурства и ведению боевых действий по тушению пожаров;

изменять графики и сроки выполнения работ, предусмотренных договорами, в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой;

устанавливать порядок и сроки введения в боевой расчет техники ПО ВДПО, осуществлять закрепление пожарной техники за группой лиц (конкретным лицом);

устанавливать порядок и сроки технического обслуживания пожарной техники, оборудования и ПТВ, проведения их испытаний, в соответствии с требованиями нормативных документов, применяемых для подразделений противопожарной службы МЧС России;

определять перечень имущества, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и вооружения, передаваемого дежурному караулу (отделению), конкретному лицу, для выполнения ими соответствующих видов работ;

утверждать оперативно-служебную документацию, необходимую для организации и осуществления несения службы и выполнения боевых действий личным составом ПО ВДПО;

определять дислокацию сил и средств ПО ВДПО, необходимость осуществления временного дежурства отделения вне места расположения основных сил и средств ПО ВДПО, необходимость выставления постов и дозоров;


на основании соответствующей доверенности Председателя Президиума регионального отделения ВДПО являться его представителем по оформлению документов, связанных с привлечением граждан для выполнения работ, установленных настоящим Положением, подписывать договоры, соглашения, расписания выездов и иные документы, связанные с выполнением задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

7.9. Руководитель пожарной охраны ВДПО должен иметь:

высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

Примерная организационно-штатная структура
ПО ВДПО

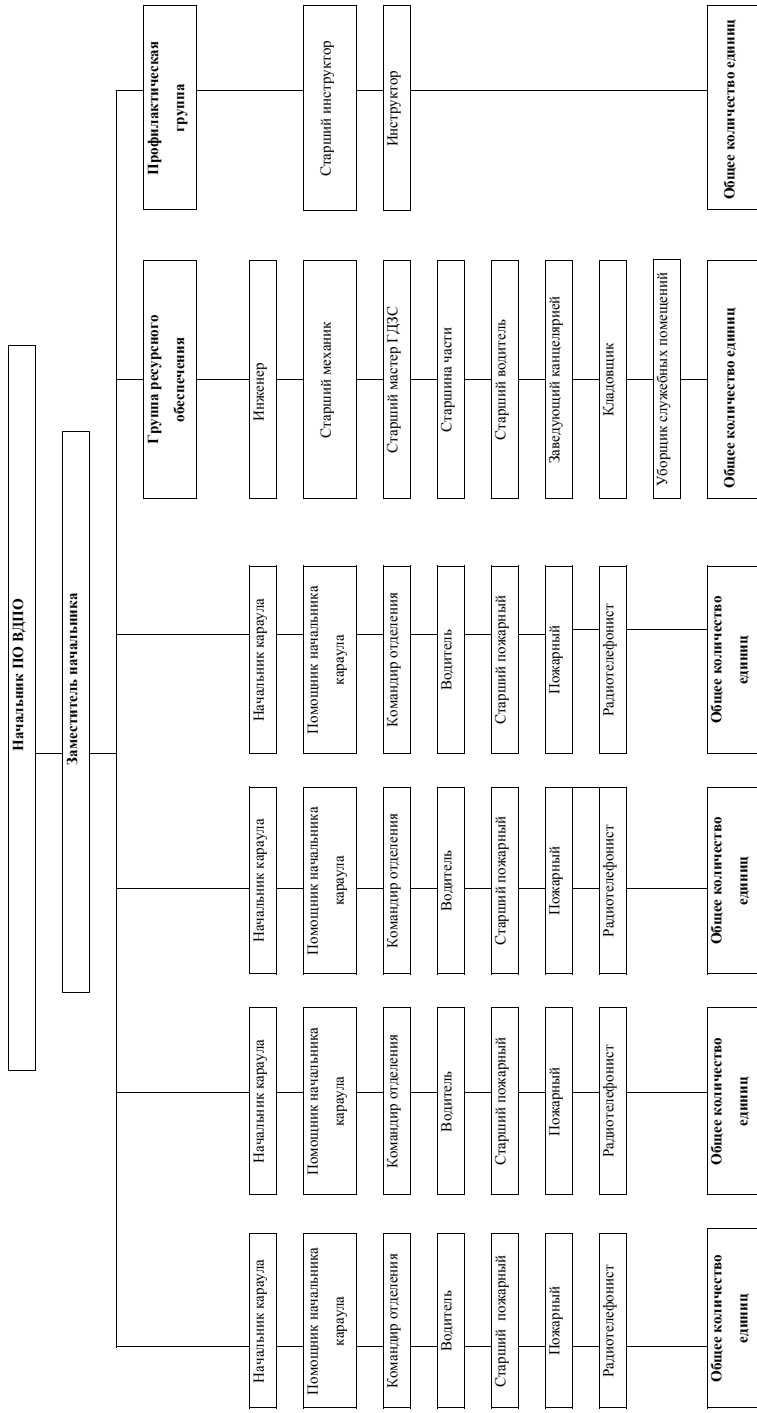

Общая численность пожарной охраны ВДПО составляет ___ единицы.

«УТВЕРЖДАЮ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»



С.И.ГРУЗДЬ

2007 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

о порядке создания и организации деятельности подразделений пожарной охраны, создаваемых Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» в организациях по договорам

Москва 2007 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

С.И.ГРУЗДЬ

« _____ » _____ 2007 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

о порядке создания и организации деятельности подразделений пожарной охраны, создаваемых Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» в организациях по договорам

Москва 2007 г.

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок создания и организации деятельности подразделений пожарной охраны Всероссийского добровольного пожарного общества (далее – ПО ВДПО), регулируют взаимоотношения между органами местного самоуправления, в том числе закрытыми административными территориальными образованиями (ЗАТО), учреждениями, организациями при заключении договоров на оказание услуг в области пожарной безопасности, порядок выполнения работ ПО ВДПО по профилактике и тушению пожаров на охраняемых объектах.

2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие основные понятия, термины и сокращения:

ПО ВДПО – структурное подразделение ООО ВДПО, осуществляющее функции по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах и в организациях на основании заключенных договоров;

ФПС – Федеральная противопожарная служба;

личный состав ПО ВДПО – работники ПО ВДПО, прошедшие специальную подготовку и обучение, осуществляющие работу по предупреждению пожаров, несению боевого дежурства, выполнению боевых задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

пожарный надзор – деятельность ПО ВДПО по проверке соблюдения на объектах организации требований пожарной безопасности и принятию мер по результатам проверки в соответствии с условиями заключенных договоров;

боевое дежурство - период времени, в течение которого личным составом караула (дежурных смен, нарядов) осуществляется выполнение работ, включая их участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

боевая готовность (боготовность) - состояние сил и средств ПО ВДПО, обеспечивающее успешное выполнение задач;

боевые действия - действия личного состава ПО ВДПО по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

боевой расчет (отделение) - боевая единица караула, осуществляющая боевое дежурство на закрепленном пожарном автомобиле и способное самостоятельно выполнять отдельные боевые задачи по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

пожарная часть (отдельный пост пожарной части) - подразделение ПО ВДПО, дислоцированное с учетом оперативной обстановки и расположения охраняемых объектов;

дежурная смена - личный состав ПО ВДПО, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства без мобильной пожарной техники, предназначенной для пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, и с учетом особенностей организации службы, установленных нормативными актами, документами ФПС и организации;

караул - личный состав ПО ВДПО, осуществляющий караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной техники;

караульная служба - вид службы ПО ВДПО, организуемой в караулах и дежурных сменах подразделений ПО ВДПО для обеспечения боевой готовности сил и средств этих подразделений;

расписание выезда - документ, утвержденный в установленном порядке, регламентирующий порядок привлечения сил и средств ПО ВДПО к тушению пожаров;

порядок использования сил и средств ПО ВДПО - документ, устанавливающий порядок выезда сил и средств на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров, основу которого составляют: выписки из Расписания выезда федеральной противопожарной службы и Плана привлечения сил и средств пожарной охраны организации, исходя из условий договоров, соглашений и инструкций, предусматривающих использование сил и средств пожарной охраны организации;

план привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории субъекта Российской Федерации - документ, устанавливающий порядок привлечения сил и средств пожарной охраны к тушению пожаров на территории субъекта Российской Федерации. Включение в План привлечения сил и средств ПО ВДПО осуществляется по двухстороннему соглашению с ФПС, на основе заключенных ПО ВДПО договоров и соглашений, совместных инструкций на оказание услуг по тушению пожаров на обслуживаемых объектах;

район выезда ПО ВДПО (далее - район выезда) — территория, на которой условиями договора и планом привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории субъекта Российской Федерации предусмотрено направление сил и средств ПО ВДПО для ликвидации пожара, проведения аварийно-спасательных и иных видов работ;

оперативная обстановка - совокупность обстоятельств и условий в районе выезда подразделения, влияющая на определение задач и характер их выполнения;

тушение пожаров - действия ПО ВДПО по ликвидации пожаров, спасению людей, имущества при пожарах и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ;

охраняемый объект – организация, на которой в установленном порядке создано подразделение ПО ВДПО и заключен договор на оказание услуг в области пожарной безопасности;

дислокация – схема (план) расположения на территории охраняемого объекта участков, секторов, постов и маршрутов дозоров;

Порядок создания объектовых подразделений ПО ВДПО

1. Основанием для создания объектовых подразделений ПО ВДПО по договорам с предприятиями (организациями) является:

- включение организации в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, утверждаемый Правительством Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы);

- включение организации в перечень объектов, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, утверждаемый субъектом Российской Федерации;

- требование нормативных правовых актов, норм и правил в области пожарной безопасности по размещению и оборудованию пожарных депо на предприятиях;

- включение организации в перечень пожароопасных производственных объектов, для которых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2002 N 595 одним из лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов является наличие договора на обслуживание, заключаемого с формированием пожарной охраны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наличие собственного формирования пожарной охраны;

- инициатива органов местного самоуправления, а также ходатайство собственника имущества (руководителя) предприятия (организации) по созданию подразделения ПО ВДПО.

2. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений ПО ВДПО осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о ПО ВДПО и настоящими Методическими рекомендациями.

Координация деятельности и ПО ВДПО осуществляется Федеральной противопожарной службой.

Для организации деятельности ПО ВДПО необходимо получение лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров, выдаваемой МЧС России в установленном порядке.

3. Для решения организационных вопросов руководство объекта обращается в региональное отделение ВДПО с ходатайством о проведении обследования объекта и подготовке необходимых документов.

Обследование объекта проводится межведомственной комиссией в составе представителей регионального отделения ВДПО и администрации объекта. В необходимых случаях к работе в комиссии могут привлекаться представители других заинтересованных ведомств и органов власти субъектов РФ или муниципального образования.

4. Исходя из задач по обеспечению пожарной безопасности объекта и его особенностей, комиссия определяет: перечень зданий, сооружений, установок, открытых площадок и т.д., включаемых в дислокацию для обслуживания работниками объектового подразделения ПО ВДПО, их пожарную опасность и состояние противопожарной защиты; виды и объемы выполняемых объектовым подразделением ПО ВДПО работ и услуг, а также обязанности по их осуществлению; численность, условия размещения личного состава объектового подразделения, количество и типаж пожарной техники, требуемое оборудование и снаряжение; обязанности администрации объекта по социальной защите, жилищно-бытовому и медицинскому обслуживанию работников объектового подразделения ПО ВДПО, необходимые ассигнования, проект штатов подразделения, другие вопросы организации и содержания объектового подразделения ПО ВДПО.

5. Численность и техническая оснащенность подразделений ПО ВДПО определяются применительно к нормативам, разработанным для подразделений Федеральной противопожарной службы (НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»).

Допускается обслуживание одним подразделением пожарной охраны нескольких организаций, расположенных в зоне обслуживания указанного подразделения в соответствии с требованиями СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»

6. В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности на подразделения ПО ВДПО возлагаются задачи по организации **предупреждения пожаров и их тушению** в организациях, с которыми заключен договор на оказание противопожарных услуг.

7. Для выполнения функций **по тушению пожаров** в организации подразделения ПО ВДПО должны быть оснащены соответствующей пожарной техникой и средствами связи.

8. Подразделения ПО ВДПО оснащаются пожарными машинами при: удаленности объектов промышленного предприятия от места дислокации территориальных подразделений противопожарной службы на расстояние, превышающее установленное СНиП 11-89-80* (расстояние определяется по пути следования от места дислокации подразделения пожарной охраны до наиболее удаленного здания, сооружения предприятия по дорогам общего пользования или проездам);

удаленности объектов предприятий (не отнесенных к категории промышленных) от места дислокации территориальных подразделений противопожарной службы на расстояние более 3 км в городах и более 12 км в сельской местности;

отсутствии в гарнизоне пожарной охраны количества пожарных машин, необходимого для обеспечения подачи воды на нужды пожаротушения на предприятии.

9. Численность личного состава необходимая для работы на пожарных машинах, количество пожарных машин в боевом расчете подразделения ПО ВДПО, необходимое для тушения пожаров на объектах организации, определяется с учетом тактико-технических данных пожарных машин, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Тактико-технические данные пожарных машин

Пожарные машины	Максимальный расход воды, л/с, при численности личного состава пожарной охраны, чел.		
	10	8	5
Пожарный автонасос с подачей насоса 40 л/с и более	21-28		
Пожарная автоцистерна с подачей насоса 40 л/с и более		14-21	
Пожарная автоцистерна с подачей насоса 40 л/с и более			7

10. Для тушения пожаров на объектах организаций, на которых для тушения пожаров требуется повышенный расход воды и применение огнетушащих порошков и (или) газов, ПО ВДПО должна быть оснащена специальными пожарными машинами.

При наличии на территории организации зданий и сооружений высотой 15 м и более подразделение ПО ВДПО должно быть оснащено пожарной автолестницей (автоподъемником).

11. Численность личного состава пожарной охраны, необходимая для работы на пожарных машинах, определяется исходя из тактико-технических данных находящихся на вооружении пожарных автомобилей.

Тушение пожаров пожарной охраной организации, не оснащенной мобильной пожарной техникой, осуществляется имеющимися в организации средствами пожаротушения.

Для тушения возможных пожаров в организациях могут привлекаться члены добровольных пожарных дружин и команд, созданных в установленном порядке на объектах на основании организационно-распорядительных документов, изданных руководителями предприятий.

12. При численности находящегося на дежурстве личного состава ПО ВДПО предприятия 3 и более человек для выполнения работ по эвакуации

людей и тушению пожара в непригодной для дыхания среде личный состав должен быть обеспечен изолирующими противогазами или противогазами на сжатом воздухе.

Количество противогазов определяется с учетом возможностей их индивидуального или группового использования и 100-процентного резерва.

13. Для организации управления пожарной охраной ВДПО на объектах организации должна быть создана система связи, обеспечивающая:

немедленный вызов личного состава пожарной охраны для тушения пожара;

передачу распоряжений личному составу пожарной охраны, получение информации с места пожара и взаимодействие с привлекаемыми для тушения пожара подразделениями пожарной охраны. Для этого на объектах организации должен быть создан пункт связи, а личный состав пожарной охраны - оснащен достаточным количеством средств радиосвязи (в том числе мобильные и носимые радиостанции).

14. Пункт связи должен быть обеспечен прямым каналом связи (телефон, радио) с центром управления силами и средствами пожарной охраны ФПС. Персонал, выполняющий обязанности по обеспечению связи, должен знать правила ее эксплуатации и порядок действий в случае получения информации о пожаре.

15. Пожарные автомобили должны быть обеспечены мобильной и двумя носимыми радиостанциями. Носимыми средствами связи должны быть обеспечены также руководитель тушения пожара и личный состав, осуществляющий дежурство и по условиям работы находящийся вне места постоянной дислокации пожарной охраны предприятия.

16. Личный состав пожарной охраны, находящийся на дежурстве, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также ручным пожарным инструментом, групповыми и индивидуальными электрическими фонарями.

17. Пожарная техника должна быть размещена в пожарных депо, выполненных в соответствии с требованиями по проектированию зданий и сооружений пожарных депо.

18. Для выполнения функций **по предупреждению пожаров** работниками ПО ВДПО организуется пожарный надзор за противопожарным состоянием охраняемых объектов.

19. Для организации пожарного надзора за противопожарным состоянием охраняемых объектов, их территория, здания и сооружения делятся на участки (секторы). Маршруты обхода участков (секторов) следует планировать таким образом, чтобы периодичность контроля охраняемых объектов не превышала времени, указанного в таблице 2.

Таблица 2

Порядок организации пожарного надзора за противопожарным состоянием объектов, охраняемых ПО ВДПО

Группа сложности объектов	Критерии отнесения объектов, обслуживаемых пожарной охраной ВДПО к соответствующей группе сложности	Периодичность контроля, (час)	Рекомендуемая площадь участка (сектора), м ²
1	Объекты, более 50% площади застройки которых занимают здания и помещения, отнесенные по взрывопожарной и пожарной опасности к категории А, Б и В1-В4, а также объекты, имеющие открытые технологические установки и сооружения, в процессе производства которых обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (газы); объекты использования атомной энергии	2	30 000
2	Объекты, до 50% площади застройки которых занимают здания и помещения, отнесенные по взрывопожарной и пожарной опасности к категории А, Б и В1-В4, а также объекты, имеющие открытые технологические установки и сооружения, в процессе производства которых обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (газы); объекты энергетики; открытые площадки для хранения и переработки сгораемых материалов; объекты культуры, здравоохранения, социально-бытовой сферы; научные учреждения, гостиницы, административные здания	4	50 000
3	Прочие объекты	6	70 000

20. Периодичность контроля на охраняемых объектах, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации, может увеличиваться на 50 % от установленного.

21. Общая численность личного состава ПО ВДПО, выполняющего обязанности по пожарному надзору, устанавливается в зависимости от количества участков на обслуживаемых объектах.

22. Общая численность ПО ВДПО по охране организаций определяется в соответствии с учетом сменности работы личного состава, необходимости его подмены на период отпусков и болезней.

23. При численности личного состава ПО ВДПО, находящегося на дежурстве, 2 и более человек вводят должности старших смен (начальников караулов).

В зависимости от объема выполняемых задач в штат подразделения ПО ВДПО могут вводиться должности заместителя руководителя, на которых возлагаются задачи по отдельным направлениям деятельности.

При создании в организации двух и более подразделений пожарной охраны должен быть создан единый орган управления этими подразделениями или отряд пожарной охраны, в состав которого включены эти подразделения.

24. После определения необходимой численности подразделения ПО ВДПО, решения других организационных вопросов, результаты обследования объекта оформляются актом межведомственной комиссии (протокол о намерениях). Акт утверждается руководителем органа регионального отделения ВДПО и руководителем объекта.

25. На основании акта межведомственной комиссии между указанными сторонами заключается **договор** о создании подразделения ПО ВДПО и оказании услуг в области пожарной безопасности.

26. Неотъемлемыми частями договора являются:

- протокол-соглашение о договорной цене (смета расходов на содержание объектового подразделения ПО ВДПО представляется по требованию охраняемого объекта как обоснование договорной цены);

- акт передачи в пользование объектовому подразделению ПО ВДПО зданий, сооружений, помещений, пожарной и другой техники, а также оборудования, снаряжения и имущества, необходимого для выполнения им обязанностей по договору;

- дислокация участков, секторов и дозоров, обслуживаемых подразделением объектовой пожарной охраны, на которых организуется пожарный надзор за противопожарным состоянием объекта;

- положение о пожарной охране ВДПО, Устав ООО ВДПО;

- лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров, выданная в установленном порядке региональному отделению ВДПО;

- сметы расходов на содержание и ремонт зданий пожарной охраны, техники и оборудования.

27. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств организаций, в которых созданы эти подразделения, средств

местных бюджетов, средств общественных объединений в соответствии с их уставами, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

При участии региональных и местных отделений ВДПО в реализации целевых программ по обеспечению противопожарной безопасности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также выполнении ими профильных работ на предприятиях и в организациях, с которыми заключены договоры на оказание услуг в области пожарной безопасности, часть прибыли от выполнения указанных работ также может использоваться на содержание подразделений ПО ВДПО в соответствии с Уставом ООО ВДПО.

28. После заключения договора, на основании организационно-распорядительных документов регионального отделения ВДПО объявляются штаты объектового подразделения ПО ВДПО. При этом ответственность за организацию и полноту выполнения договорных обязательств возлагается на руководителя этого подразделения. Разрешается введение в штаты органа управления регионального отделения ВДПО дополнительных должностей за счет численности создаваемых объектовых подразделений ПО ВДПО, финансируемых за счет средств охраняемых объектов, либо включение в смету расходов на содержание объектового подразделения ПО ВДПО средств на указанные цели (в размере до 10 % фонда оплаты труда).

29. Здания, сооружения, помещения, пожарная и другая техника, а также оборудование, снаряжение и имущество, переданные в пользование объектовому подразделению ПО ВДПО, являются собственностью охраняемого объекта и числятся на его балансе, если не предусмотрено иное. Ответственность за правильный учет, сохранность и эксплуатацию этих средств возлагается на руководителя объектового подразделения ПО ВДПО в соответствии с установленным порядком.

30. Порядок реорганизации объектового подразделения ПО ВДПО, связанный с изменением вида охраны, численности работников, пожарной техники, находящейся в боевом расчете, аналогичен порядку создания такого подразделения. Межведомственная комиссия, указав причины реорганизации, определяет, какие изменения и дополнения необходимо внести в перечень зданий и сооружений, подлежащих охране от пожаров и пожарно-профилактическому обслуживанию, а также работ, выполняемых объектовым подразделением ВДПО. Результаты работы комиссии оформляются актом, на основании которого вносятся соответствующие изменения и дополнения в договор о создании объектового подразделения ПО ВДПО.

Организация деятельности объектовых подразделений ПО ВДПО

Для решения возложенных на пожарную охрану организации задач должны быть разработаны необходимые документы, в том числе:

положение о пожарной охране ВДПО, согласованное и утвержденное в установленном порядке;

выписки из Плана привлечения сил и средств и расписания выездов подразделений пожарной охраны;

должностные инструкции личного состава объектового подразделения ПО ВДПО;

график дежурства личного состава ПО ВДПО;

схемы, планы расположения в организации участков (секторов) с указанием порядка наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятия;

перечень пожарной техники и средств связи, а также порядок их эксплуатации;

расписание занятий по последующей подготовке личного состава пожарной охраны;

документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, а также взаимодействию с дежурными службами организаций (предприятий) и подразделениями пожарной охраны.

Требования к личному составу ПО ВДПО

1. Личный состав ПО ВДПО должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач и иметь необходимые знания и навыки для осуществления должностных обязанностей.

2. Личному составу ПО ВДПО необходимо проходить медицинское освидетельствование на предмет отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы в пожарной охране.

3. Личный состав ПО ВДПО должен пройти соответствующее специальное первоначальное обучение по программам, утвержденным ФПС.

4. Последующая подготовка личного состава ПО ВДПО осуществляется руководителем ПО ВДПО. Программа последующей подготовки согласовывается с ФПС.

5. В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность объектов, обслуживаемых ПО ВДПО и правила по охране труда. Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий.

6. Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь личный состав ПО ВДПО не менее одного раза в квартал практически отрабатывал действия по тушению условных пожаров на

обслуживаемых объектах с использованием имеющейся в ее распоряжении пожарной техники.

7. Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного состава ПО ВДПО должны осуществляться в пожарно-технических учебных заведениях МЧС России, учебных центрах и пунктах ФПС.

8. Личный состав ПО ВДПО, выполняющий работы по эксплуатации пожарных машин, средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средств связи, должен иметь соответствующую квалификацию.

Порядок привлечения сил и средств ПО ВДПО для тушения пожаров

1. Тушение пожаров и выполнение аварийно-спасательных работ, взаимодействие с ФПС, другими государственными службами, подразделениями и службами ПО ВДПО и обслуживаемыми объектами, регламентируются инструкциями, указаниями, соглашениями и договорами.

2. Средствами, обеспечивающими боевые действия сил на пожаре, являются: пожарная техника, машины и механизмы, приспособления для подачи огнетушащих веществ и проведения аварийно-спасательных работ, огнетушащие вещества, средства освещения, связи и оповещения, транспортные средства и различные инженерно-технические средства, используемые на объектах.

3. Силы и средства ПО ВДПО осуществляют выезд на обслуживаемые объекты на основании поступившего вызова, в случае возникновения пожара, или указания руководства ПО ВДПО.

Диспетчер (радиотелефонист) подразделения ПО ВДПО в обязательном порядке информирует территориальные подразделения ФПС о выездах подразделений ПО ВДПО на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

4. Использование сил и средств ПО ВДПО регламентируется Порядком использования сил и средств пожарной охраны, согласованного с Федеральной противопожарной службой и утвержденного руководителем регионального отделения ВДПО, Планом привлечения сил и средств.

5. Силы и средства ПО ВДПО обязаны прибыть к месту пожара на охраняемом объекте, в соответствии с заключенными договорами, соглашениями на оказание услуг по тушению пожаров, что обеспечивается:

точным приемом адреса, правильными и быстрыми действиями диспетчера по высылке сил и средств подразделений пожарной охраны,

быстрым сбором личного состава по тревоге и следованием подразделений по кратчайшему маршруту.

6. При следовании к месту происшествия (вызова) старший начальник подразделения (в его отсутствие - водитель автотехники) ПО ВДПО поддерживает непрерывную связь с диспетчером и пунктом связи ФПС.

7. Выполнение работ по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с основными положениями по организации и ведению боевых действий подразделений пожарной охраны на пожарах.

8. Прекращение работы сил и средств на пожаре и отбытие сил и средств ПО ВДПО с места пожара осуществляется по решению руководителя тушения пожара, что в обязательном порядке через диспетчера пожарной охраны фиксируется в журнале пункта связи.

9. В пожарной охране ВДПО осуществляется ведение всех документов, предусмотренных для подразделений ФПС.

10. При осуществлении боевых действий личным составом ПО ВДПО на пожарах, происшедших на охраняемых объектах, и недостатка сил и средств для их ликвидации начальник ПО ВДПО руководствуется Планом привлечения сил и средств пожарной охраны, а также условиями договоров, соглашений и инструкций.

11. Караульная служба личным составом ПО ВДПО осуществляется с целью поддержания боевой готовности сил и средств пожарной охраны к тушению возможных пожаров, порядок организации караульной службы устанавливается ФПС.

Взаимодействие с охраняемыми объектами

1. Работники пожарной охраны ВДПО имеют право доступа на охраняемые объекты, в соответствии с заключаемыми договорами, с целью: осуществления проверки их противопожарного состояния, ликвидации пожаров, аварий и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров.

2. Руководители охраняемых объектов, в соответствии с заключаемыми договорами, в установленном порядке предоставляют пожарной охране ВДПО информацию о пожарах, о состоянии пожарной и безопасности объектов, их технической оснащенности; о наличии сил и средств борьбы с пожарами и проведения аварийно-спасательных работ; проектно-сметную документацию на вновь строящиеся и реконструируемые объекты; другие материалы, способные оказать влияние на обеспечение пожарной безопасности и тушение пожаров, в соответствии с заключаемыми договорами.

3. Методы и способы доступа к различным формам внутренней и внешней информации, а также к системе информационного обеспечения охраняемых объектов определяются соответствующими распорядительными и нормативно-методическими документами.

Организация работы по предупреждению пожаров

1. Организация работы по предупреждению пожаров включает в себя:

пожарный надзор за соблюдением на объекте требований пожарной безопасности (наблюдение за противопожарным состоянием охраняемого объекта);

разработка и реализация, в пределах предоставленной компетенции, мер пожарной безопасности.

2. Основной формой наблюдения за противопожарным состоянием охраняемого объекта является несение службы личным составом объектовых подразделений ПО ВДПО на участках, секторах, постах и маршрутах дозоров.

Расстановка личного состава объектовых подразделений ПО ВДПО осуществляется в соответствии с Нарядом на службу, который разрабатывается руководителем подразделения на сутки с учетом обстановки на объекте и планируемых мероприятий.

3. Перед тем как заступить в наряд проводится инструктаж и развод личного состава объектового подразделения ПО ВДПО.

Должностное лицо объектового подразделения ПО ВДПО при проведении инструктажа обязано:

проверить наличие и готовность личного состава к несению службы;

объявить перечень участков, секторов;

назначить личный состав дежурных смен на участки, сектора, посты и в дозоры;

проверить выборочно знания личным составом своих прав и обязанностей, требований правил пожарной безопасности, оперативно-тактических особенностей охраняемого объекта, мер обеспечения безопасности, умение действовать в случае пожара;

проинформировать личный состав о состоянии пожарной безопасности и проводимых на объекте работах;

поставить перед личным составом задачи по обеспечению пожарной безопасности охраняемого объекта на период несения службы;

провести инструктаж по технике безопасности.

Инструктаж завершается разводом и отдачей приказа о заступлении наряда на службу. О проведении инструктажа делается запись в книге службы.

4. Личный состав докладывает на пункт связи объектового подразделения ПО ВДПО о заступлении в наряд, а в период несения службы информирует диспетчеров (радиотелефонистов) об обстановке в сроки установленные начальником объектового подразделения.

5. Места и порядок проведения смены нарядов устанавливаются документами, регламентирующими деятельность объектового подразделения ПО ВДПО.

По прибытии к месту смены заступающий наряд представляется сменяемому. Сменяемый наряд сообщает заступающему об имевших место

за время несения службы нарушениях, проводимых пожароопасных работах, неисправностях средств связи и систем противопожарной защиты, а также другие сведения, имеющие непосредственное отношение к несению службы.

6. Начальник сменяющегося наряда подводит итоги несения службы, дает оценку работы подчиненных, отмечает имевшие место недостатки, указывает пути их устранения.

7. Профилактическая работа личного состава должна сводиться к выявлению и последующему устранению нарушений правил пожарной безопасности. Личный состав должен принимать меры к тому, чтобы обнаруженные нарушения устранялись немедленно.

Если устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в процессе проверки невозможно, то должностному лицу объекта вручают письменное предложение по прилагаемой форме (приложение № 1), с указанием сроков устранения обнаруженных нарушений. Письменные предложения регистрируются в журнале наблюдения за противопожарным состоянием объекта и могут быть внесены в соответствующие журналы работы смен, цехов и установок.

8. Порядок наблюдения за противопожарным состоянием временно расположенных в цехах или на территории обслуживаемого объекта экспериментальных установок, специальных заказов, сложных образцов ремонтируемой техники и т.п., а также неработающих цехов, складов и других сооружений, технических помещений устанавливается в зависимости от их пожарной опасности и режима работы начальником объектового подразделения ПО ВДПО совместно с администрацией охраняемых объектов.

9. Профилактическая работа на участках и секторах включает:

систематическую проверку состояния пожарной безопасности объекта в целом и его отдельных участков, а также контроль за своевременным выполнением предложенных мероприятий;

постоянный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в процессе нового строительства, реконструкции, модернизации, технического переоснащения цехов, складов и других помещений, проведения капитальных ремонтов;

проверку исправности и правильного содержания систем и средств противопожарной защиты;

проведение противопожарных инструктажей, бесед, занятий, пожарно-технического минимума с рабочими и служащими объекта;

подготовку личного состава добровольных пожарных дружин и боевых расчетов для проведения профилактической работы и тушения возможных пожаров;

внедрение, в необходимых случаях, через администрацию объекта автоматических средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров.

10. Закрепление личного состава объектового подразделения ПО ВДПО за участками (секторами) объявляется приказом по части или оформляется в виде списка (перечня), подписанного начальником ПО ВДПО.

Наиболее сложные по технологическому процессу и взрывопожароопасные цеха, установки для усиления контроля дополнительно закрепляют за руководящим составом объектового подразделения ПО ВДПО.

11. Между работниками объектового подразделения ПО ВДПО, кроме участков, секторов распределяются обязанности по обобщению опыта профилактической работы, разработке мероприятий по отдельным направлениям и контроль за их выполнением, например:

обобщение и разработка мероприятий по противопожарной пропаганде и агитации;

обобщение и подготовка материалов для решения вопросов по линии службы главного механика, главного энергетика, главного технолога, техники безопасности;

разработка мероприятий по использованию приборов производственной автоматики для противопожарных целей;

организация и изучение пожароопасных свойств изготавливаемых и вновь поступающих на объект веществ и материалов;

работа по внедрению на объекте специальных средств извещения и стационарных систем тушения пожаров и др.

12. Начальник ПО ВДПО в зависимости от складывающейся обстановки на охраняемом объекте с учетом особенностей технологического процесса, графика работы основных и вспомогательных цехов, заблаговременно (или в оперативном порядке) разрабатывает план дополнительных мероприятий по охране объекта. Эти мероприятия записывают в книгу службы.

Представители объектового подразделения ПО ВДПО обязаны проверять качество проведения вводного инструктажа и выполнение требования об обязательном инструктаже всех принятых на работу.

13. В соответствии с планом дополнительных мероприятий при проведении пожароопасных работ, производственных авариях, создающих опасность возникновения пожара, а также в других случаях, осложняющих оперативную обстановку, в том числе в выходные и праздничные дни, личный состав объектового подразделения ПО ВДПО может быть привлечен к несению службы на временных постах и в целевых дозорах. Порядок, режим, место временного поста и целевого дозора, периодичность, количество лиц, одновременно высылаемых на посты и в дозоры, время несения службы на постах и в дозорах определяется начальником объектового подразделения ПО ВДПО при составлении наряда на службу.

Для повышения эффективности несения службы на постах и маршрутах дозоров может быть использована пожарная техника, находящаяся в боевом расчете караула.

В необходимых случаях начальник объектового подразделения ПО ВДПО может в пределах штатной численности временно изменять границы секторов или участков, время начала и окончания работы, чтобы усилить профилактический надзор за наиболее опасными участками или цехами (освоение нового производства, капитальный ремонт установок и т.п.)

14. Для движения на маршрутах дозоров разрабатывается маршрутная карточка, которая утверждается начальником объектового подразделения ПО ВДПО и согласовывается с руководителем охраняемого объекта.

В карточке поста, маршрута дозора должны быть указаны перечень зданий, сооружений и территории охраняемого объекта, подлежащих наблюдению, а также задачи постового, дозорного и определен порядок их действий при пожаре.

Время направления на объект и возвращения целевых дозоров, а также результаты проверки ими противопожарного состояния отражают в книге службы. За устранением недочетов, выявленных целевыми дозорными, должен быть установлен строгий контроль.

По тревоге личный состав объектового подразделения ПО ВДПО прерывает несение службы на участках, секторах, постах, маршрутах дозоров, следует кратчайшим путем к месту вызова и действует в составе караула, если иное не оговорено в документах предварительного планирования боевых действий.

15. Личный состав объектового подразделения ПО ВДПО занимающийся профилактической работой должен иметь необходимый комплект документов, в том числе:

должностную инструкцию;

список зданий, цехов, лабораторий, сооружений, установок, складов и помещений с краткой характеристикой их пожарной опасности;

сведения о первичных средствах пожаротушения, установках пожаротушения и пожарной сигнализации, а также о расположении и состоянии пожарных водоемов и гидрантов;

выписку из графиков планово-предупредительного ремонта взрывопожароопасных производств, установок, оборудования и проверки работоспособности средств противопожарной защиты;

документы по закрепленному направлению деятельности, списки добровольных пожарных (членов ДПД), планы-конспекты (тезисы) для проведения занятий (инструктажей);

выписку с мероприятиями предложенными предписаниями Государственного пожарного надзора по закрепленному участку сектору.

16. В целях приобретения новых знаний, практических навыков и умений, необходимых для успешного выполнения функциональных

обязанностей, принятый на работу личный состав объектового подразделения ПО ВДПО проходит стажировку.

К самостоятельному исполнению обязанностей в соответствии с должностью личный состав допускаются приказом руководителя объектового подразделения ПО ВДПО. Организация, проведение и продолжительность стажировки определяется документами, регламентирующими деятельность данного объектового подразделения ПО ВДПО, и возлагаются на руководителей подразделений.

17. Вновь принятый на службу личный состав объектового подразделения ПО ВДПО, не имеющий специальной подготовки, должен в течение первого года службы пройти обучение в учебных центрах, курсах повышения квалификации и т.п. по специально разработанной и утвержденной в установленном порядке программе.

18. Для более глубокого изучения пожарной опасности технологического процесса производства рекомендуется проводить обучение личного состава по программам подготовки технологического персонала (операторов, аппаратчиков, машинистов и т.п.). К проведению занятий рекомендуется привлекать специалистов технических служб обслуживаемых объектов.

19. Руководители объектовых подразделений ПО ВДПО должны проводить проверки качества несения службы личным составом дежурных караулов, а также противопожарного состояния охраняемых объектов, участков и секторов, в том числе в ночное время, в соответствии с установленным порядком.

При обнаружении недостатков, проверяющий обязан на месте принять меры к их устранению и оказать помощь. Результаты проверки фиксируются в соответствующем разделе книги службы.

20. Ведение контрольно-наблюдательных дел, учет пожаров, контроль за работоспособностью систем противопожарной защиты, работой инженерно-инспекторского состава и т.п. осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке функциональными обязанностями и должностными инструкциями.

Порядок организации объектовым подразделением пожарной охраны ВДПО отдельных видов работ в области пожарной безопасности в соответствии с заключенными договорами

Осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности при подготовке и проведении пожароопасных работ.

1. Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ устанавливаются на основании Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

2. В целях совершенствования уровня пожарной безопасности на каждом обслуживаемом объекте должна разрабатываться инструкция по безопасному проведению пожароопасных работ.

Инструкция должна определять: порядок подготовки, согласования, проведения пожароопасных работ и контроля за их выполнением; обязанности и ответственность исполнителей работ и должностных лиц; постоянные места проведения пожароопасных работ; порядок проведения пожароопасных работ подрядными организациями; особенности проведения пожароопасных работ в выходные, праздничные дни и при аварийных ситуациях; перечень цехов и участков, на которых запрещено проведение пожароопасных работ или разрешено их проведение при полной остановке производства и выполнении специальных мероприятий, гарантирующих безопасность; требование об уведомлении объектовых подразделений ПО ВДПО о начале и окончании временных пожароопасных работ.

3. Наряды-допуски, поступившие в объектовое подразделение ПО ВДПО, должен рассматривать руководитель подразделения или лицо, его замещающее. При этом определяется порядок регистрации нарядов-допусков на проведение пожароопасных работ в специальном журнале и с учетом их вида, места проведения и других особенностей разрабатываются необходимые дополнительные мероприятия, устанавливается контроль за их выполнением.

После принятия решения к месту проведения пожароопасных работ направляется работник объектового подразделения ПО ВДПО для его осмотра и согласования работ. В процессе осмотра необходимо проверить выполнение противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске, и при необходимости, определить дополнительные меры пожарной безопасности, а также потребовать их выполнения. В наряде-допуске должен быть указан вид пожароопасных работ и четко определено место их проведения. При необходимости в местах проведения этих работ выставляется временный пост.

При отсутствии оформленного в установленном порядке наряда-допуска, проведения пожароопасных работ не специалистом, нарушения требований пожарной безопасности при их проведении, представителем объектового подразделения, в пределах предоставленных прав, принимаются меры к их пресечению и информированию руководства охраняемого объекта для привлечения виновных к дисциплинарной ответственности

Участие работников объектовых подразделений ПО ВДПО в обучении персонала охраняемых объектов мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре.

1. Подготовка персонала объекта по пожарной безопасности включает в себя:

вводный инструктаж;
первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи;
специальную подготовку персонала;
занятия по пожарно-техническому минимуму;
тренировки на полигонной базе;
повышение знаний (квалификации) в учебных центрах, а также при проведении семинаров и целевых совещаний (конференций) по вопросам пожарной безопасности;
изучение и проверку знаний правил, а также нормативной документации по вопросам пожарной безопасности.

2. Обучение персонала мерам пожарной безопасности должно быть организовано на охраняемых объектах в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

3. На объекте должна быть разработана и утверждена программа обучения персонала, в которой определяются:

порядок, сроки и место проведения противопожарных инструктажей, занятий по пожарно-техническому минимуму и других форм обучения;

перечень объектов (цехов, служб, участков) список ИТР, рабочих и служащих соответствующих структурных подразделений, работники которых должны проходить обучение по ПТМ;

порядок и периодичность проверки знаний ИТР, рабочих и служащих по правилам пожарной безопасности, оформления соответствующих документов;

перечень должностных лиц, на которых возлагаются обязанности разработки программ и содержания инструктажей и занятий по ПТМ;

перечень должностных лиц, на которых возлагается обязанность проведения инструктажей и занятий по ПТМ.

4. Обучение персонала должно проводиться с использованием современных технических средств, с практической отработкой действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, разбором происшедших на объектах пожаров, аварий. Разработанные тексты или тезисы для обучения целесообразно рассматривать и утверждать на пожарно-технических комиссиях охраняемых объектов, цехов, производств и по мере изменения обстановки или внедрении новых технологий обновлять

5. Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику.

При проведении вводного инструктажа поступающие на работу должны быть ознакомлены со стандартами, с правилами и инструкциями по пожарной безопасности, основными причинами пожаров, общими мерами по обеспечению пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения, огнетушащими веществами, а также с действиями персонала при возникновении пожара.

Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении по программе разработанной и утвержденной в установленном порядке. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

О проведении вводного инструктажа делается отметка в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения.

Представители объектового подразделения ПО ВДПО обязаны проверять качество проведения вводного инструктажа и выполнение требования об обязательном инструктаже всех принятых на работу.

6. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят со всеми вновь принятыми в организацию (предприятие), переводимыми из одного подразделения в другое; с рабочими, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками; со строителями, выполняющими строительные-монтажные работы на территории действующего предприятия; со студентами и учащимися, прибывшими на производственную практику.

Перечень профессий и должностей, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается приказом по организации (предприятию).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений организации (предприятия).

7. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от квалификации, образования, стажа работы, характера выполняемой работы и не реже одного раза в полугодие.

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места, по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

8. Внеплановый инструктаж проводят при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций, а также изменений к ним; при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, исходного сырья, материалов и т.п.; при нарушении

работающим и учащимся требований пожарной безопасности, которые могут привести к взрыву или пожару, по требованию органов надзора, при перерывах в работе.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения

9. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф, пожаров; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение; проведении экскурсий на предприятии, организации массовых мероприятий.

10. Инструктажи (первичный, повторный, внеплановый) завершаются проверкой знаний. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются. О проведении инструктажей делается запись в журнале регистрации инструктажа и (или) личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работу по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другом документе, разрешающем производство работ.

11. Занятия по пожарно-техническому минимуму проводят с целью повышения уровня общих технических знаний персонала обслуживаемых объектов, ознакомления работников с требованиями пожарной безопасности, вытекающими из особенностей технологического процесса, а также для практического обучения работающих способам использования средств пожаротушения. По окончании обучения по программе ПТМ принимаются зачеты.

12. Для осуществления контроля за качеством подготовки персонала по пожарной безопасности необходимо принимать участие в работе общеобъектовых и цеховых аттестационных и тарифно-квалификационных комиссий.

Контроль за состоянием и работоспособностью систем противопожарной защиты.

1. Работа объектовых подразделений ПО ВДПО по контролю за состоянием и работоспособностью систем противопожарной защиты, их внедрению на объекте должна включать в себя:

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в поступающей на объект проектно-сметной документации и при монтаже оборудования;

участие в обследовании объектов в части их оборудования установками противопожарной защиты;

участие в разработке, рассмотрении и согласовании документации, регламентирующей эксплуатацию установок и оборудования;

участие в комиссиях по приемке установок и оборудования в эксплуатацию;

контроль за работоспособностью, техническим обслуживанием и ремонтом установок и оборудования;

участие в обучении ремонтного, оперативного (дежурного) персонала;

участие в расследовании случаев отказа, ложного срабатывания, неэффективной работы установок и оборудования, разработке рекомендаций по совершенствованию установок противопожарной защиты;

консультации разработчиков проектной и другой нормативной документации, специалистов обслуживаемого объекта по вопросам внедрения и эксплуатации установок противопожарной защиты,

работа в комиссиях по проверке работоспособности средств противопожарной защиты, рассмотрение и согласование графиков и регламентов ТО установок пожарной автоматики, программ проверки их работоспособности.

При разработке и согласовании документов особое внимание следует обращать на соблюдение сроков и объемов регламентного обслуживания; порядок действий персонала при срабатывании установок пожарной автоматики (неисправность, пожар); правильность составления типовой программы проверки работоспособности установок противопожарной защиты; периодичность участия объектовых подразделений ПО ВДПО в проведении проверок работоспособности установок противопожарной защиты.

2. Ежедневный контроль за работоспособностью установок противопожарной защиты должен проводиться работниками объектового подразделения ПО ВДПО при несении службы на участках, секторах, постах и маршрутах дозоров путем проверки положения тумблеров и переключателей, световой индикации, наличия пломб на задвижках, состояния пожарных извещателей, оросителей и генераторов, первичных средств пожаротушения и другого оборудования и т.п., выборочной проверки правильности ведения соответствующей документации, регистрации выполненных объемов работ по обслуживанию установок, наличия актов проверки их работоспособности.

3. При расположении на пункте связи объектовых подразделений ПО ВДПО приемных станций пожарной автоматики диспетчер (радиотелефонист) в соответствии с условиями заключенного договора может выполнять функции оперативного персонала. Диспетчер (радиотелефонист) должен быть обучен, знать и выполнять инструкцию о порядке действий при получении сигналов о пожаре (неисправности) от установок противопожарной защиты, вести необходимую документацию проверять их работоспособность в установленном порядке.

Участие в проведении осмотра помещений перед их закрытием по окончании рабочего дня.

1. В организации (предприятии) должен быть определен перечень помещений, складов, цехов, подлежащих осмотру по окончании рабочего дня и установлен обязательный порядок их осмотра лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, членами ПТК, ДППД, инженерно-техническими работниками.

2. Осмотр наиболее взрывопожароопасных помещений перед их закрытием по окончании работы в соответствии с условиями заключенного договора может производиться с участием представителей объектового подразделения ПО ВДПО.

Результаты осмотра помещений отражаются в журналах осмотра взрывопожароопасных помещений, которые хранятся в объектовых подразделениях ПО ВДПО.

Работники объектового подразделения ПО ВДПО участвует в проведении противопожарной пропаганды посредством:

публикации материалов в объектовых средствах массовой информации;

организации показа кино-, теле-, видеофильмов на противопожарную тематику;

содействия изданию и распространению пожарно-технической литературы и рекламной продукции на противопожарную тематику (плакаты, альбомы, буклеты, открытки, сувениры и т.п.);

проведение тематических выставок, лекций, бесед, консультаций, инструктажей, а также выступлений по объектовому телевидению и местной радиосети;

организации и проведение конференций, конкурсов и других мероприятий в целях популяризации работы пожарной охраны.

Участие в деятельности пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин (команд).

1. Для привлечения работников организации (предприятия) к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные дружины (команды).

2. Личный состав объектового подразделения ПО ВДПО на ПТК должен решать следующие задачи:

выявление нарушений требований пожарной безопасности;

содействие объектовому подразделению ПО ВДПО в организации и проведении работы по предупреждению пожаров и установлению строгого противопожарного режима;

организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности;

проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР по вопросам соблюдения противопожарного режима

3. Предложения по включению работников объектового подразделения ПО ВДПО в состав ПТК, направляются руководителю охраняемого объекта, утверждающему приказ о ее создании. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем объекта и подлежат выполнению в установленные сроки.

4. Порядок организации и работы ДПД в организации (предприятии) определяется специальным положением. В нем определяются задачи и общие принципы организации дружин (команд), обязанности начальника и членов ДПД, определение численного состава и страхования членов ДПД, регламент проведения тренировок и учений. Обязанности дружинников определяются табелем боевого расчета, в котором указываются их действия в случае пожара и профилактические задачи, а также работа по контролю за средствами пожаротушения.

5. Работники объектового подразделения ПО ВДПО обязаны принимать участие в проверках противопожарного состояния цехов, складов и других помещений, проводимых пожарно-техническими комиссиями, и контролировать выполнение предложенных ими противопожарных мероприятий, а также вносить на рассмотрение комиссий вопросы, направленные на улучшение пожарной безопасности охраняемого объекта.

6. В целях улучшения противопожарного состояния объекта целесообразно периодически проводить общественные смотры противопожарного состояния отделов, цехов, служб; рейды, пожарно-технические конференции, соревнования боевых расчетов ДПД. Время, условия и порядок проведения общественных смотров и соревнований определяются соответствующими положениями и согласуются с администрацией объектов.

Приложение № 1

**Предложение
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

" ____ " _____ 20 ____ г.

№ ____

Вручено _____
(должность, Ф.И.О. должностного лица объекта, цеха, участка)

В целях обеспечения пожарной безопасности Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п / п	Мероприятие, основание	Срок исполнения	Отметка об исполнении

(подпись)
" ____ " _____ 20 ____ г.

(должность, Ф.И.О. работника объектового
подразделения ПО ВДПО)

Предложение для исполнения получил:

(подпись)
" ____ " _____ 20 ____ г.

(должность, Ф.И.О. работника предприятия)

Примечание: предложение составляется в 2-х экземплярах, один из которых вручается должностному лицу объекта, второй подшивается в наблюдательное дело и храниться не менее одного года с момента выполнения.

**Специализация и виды работ (услуг), выполняемые личным составом
ПО ВДПО в условиях несения боевого дежурства и выполнения
боевых действий на пожаре**

№ п/п	Специализация	Виды работ (услуг)
1	2	3
1.	Начальник пожарной охраны ВДПО Начальник ПО ВДПО, руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица пожарной охраны на пожаре; начальник боевого участка (сектора); начальник оперативного штаба; начальник тыла	- организация и осуществление общего руководства личным составом ПО ВДПО; - определение порядка работы личного состава ПО ВДПО; - утверждение документов, регламентирующих деятельность ПО ВДПО; - определение продолжительности, и порядка несения боевого дежурства; - организация и проведение профессиональной подготовки личного состава ПО ВДПО; - определение порядка и условий взаимодействия ПО ВДПО с ФПС, иными государственными службами и службами иного собственника, необходимого для ликвидации пожаров; - выезд на места происшествий, руководство тушением пожара и проведением аварийно-спасательных работ (в том числе и на порученном участке работ); - утверждение оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ; - разработка дислокации участков, секторов, отдельных постов и дозоров по охране от пожаров обслуживаемых объектов.

<p>2.</p>	<p>Заместитель начальника пожарной охраны ВДПО Заместитель начальника ПО ВДПО, руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица пожарной охраны на пожаре; начальник боевого участка (сектора); начальник оперативного штаба; начальник тыла</p>	<ul style="list-style-type: none"> - контроль за проведением пожарно-профилактической работы дежурными караулами пожарной охраны на охраняемых объектах, организация дозоров и постов, определения порядка их деятельности; - контроль деятельности караулов и посменного несения боевого дежурства личным составом ПО ВДПО; - контроль за несением караульной службы личным составом караулов; - организация и проведение профессиональной подготовки; - осуществляет контроль тылового обеспечения и работы вспомогательного персонала; - осуществляет контроль за поддержанием пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, огнетушащих веществ в состоянии готовности к ведению боевых действий; - контроль использования рабочего времени дежурными караулами ПО ВДПО, составление графиков несения службы; - выполнение работ, предусмотренных для начальника ПО ВДПО в случае его отсутствия; - выезд на места происшествий и руководство боевой работой силами и средствами ПО ВДПО при проведении работ по тушению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; - постоянный мониторинг оперативной обстановки на обслуживаемой территории и объектах.
-----------	--	---

3.	<p>Старший инспектор (инспектор)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - организация проведения пожарно-профилактической работы дежурными караулами на обслуживаемых объектах, организация дозоров и постов, определения порядка их деятельности; - организация и осуществление контроля за проведением профилактической работы на обслуживаемых объектах; - выезд на места возникновения пожаров и руководство боевой работой силами и средствами ПО ВДПО при проведении работ по тушению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; - постоянный мониторинг оперативной обстановки на объектах.
4.	<p>Заместитель начальника ПО ВДПО по пожаротушению (старший инженер) Руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица ПО ВДПО на пожаре; начальник боевого участка (сектора); начальник оперативного штаба; начальник тыла.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - организация деятельности караулов и посменного несения боевого дежурства личным составом ПО ВДПО; - организация и контроль несения караульной службы личным составом караулов; - организация и проведение профессиональной подготовки личного состава; - организация и осуществление разработки оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ на пожарах; - организация и контроль работы газодымозащитной службы ПО ВДПО; - выезд на места возникновения пожаров и руководство боевой работой силами и средствами ПО ВДПО; - организация и обеспечение выполнения личным составом мероприятий по технике безопасности, охране труда и

		<p>производственной санитарии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль соблюдения в дежурных караулах внутреннего распорядка; - контроль смены караулов и проверка наряда на службу; - постоянный мониторинг оперативной обстановки на обслуживаемой территории и объектах; - согласование с Федеральной противопожарной службой и иными службами позывных для радиостанций ПО ВДПО.
5.	<p>Заместитель начальника ПО ВДПО по технике (старший механик) Руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица ПО ВДПО на пожаре; начальник боевого участка (сектора); начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС; начальник тыла, начальник оперативного штаба</p>	<ul style="list-style-type: none"> - организация тылового обеспечения и работы вспомогательного персонала; - организация проведения технического обслуживания пожарной техники, оборудования, машин и механизмов; - обеспечение рациональной и бережной эксплуатации служебных и бытовых помещений, поддержания их в надлежащем противопожарном и санитарном состоянии; - принятие мер по обеспечению содержания в постоянной готовности техники, пожарно-технического вооружения, ведения учета расходования горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ; - организация и проведение контроля за поддержанием пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, огнетушащих веществ в состоянии готовности к ведению боевых действий; - выезд на места возникновения пожаров и руководство боевой работой силами и средствами пожарной охраны.

6.	<p>Начальник караула Руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица ПО ВДПО на пожаре; начальник боевого участка, сектора; начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС</p>	<ul style="list-style-type: none">- организация и контроль несения караульной службы заступившим караулом;- проведение занятий с личным составом караула по изучению приемов и способов тушения пожаров, использования ПТВ и оборудования;- проведение мероприятий по поддержанию пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, огнетушащих веществ в готовности к ведению боевых действий, а также контроль и информирование руководства пожарной охраны и охраняемых объектов о состоянии пожарных гидрантов, водоёмов, проездов, подъездов на объектах;- контроль за проведением технического обслуживания СИЗОД при постановке их в боевой расчет и после использования на пожаре, правильное ведение документации;- обеспечение выполнения требований правил охраны труда, техники и пожарной безопасности личным составом дежурного караула при несении службы, тушении пожаров;- поддержание дисциплины среди личного состава дежурного караула;- обеспечение выполнения мероприятий, предусмотренных распорядком дня;- контроль за правильным и точным выполнением обязанностей дежурным караулом (дежурной сменой);- контроль за исправным состоянием пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения и снаряжения, средств связи и сигнализации;- выезд на места возникновения
----	---	---

		<p>пожаров, осуществление руководства действиями дежурного караула по ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведение оперативно-служебной документации дежурного караула; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
7.	<p>Помощник начальника караула Руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица ПО ВДПО на пожаре; начальник боевого участка, сектора; начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС; командир звена ГДЗС; газодымозащитник; ствольщик</p>	<ul style="list-style-type: none"> - организация работ по поддержанию пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, огнетушащих вещества в состоянии готовности к ведению действий по тушению пожаров; - контроль несения службы дежурным караулом; - содействие начальнику караула в проведении обучения личного состава дежурного караула; - проведение мероприятий по выполнению правил охраны труда, техники и пожарной безопасности в дежурном карауле; - обеспечение проведения технического обслуживания СИЗОД при постановке их в боевой расчет и после использования на пожаре, правильное ведение документации; - выезд на места возникновения пожаров, организация действий дежурного караула по ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; - выполнение видов работ, предусмотренных для начальника караула в случае его отсутствия; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

<p>8.</p>	<p>Командир отделения Руководитель тушения пожара, в случае отсутствия старшего должностного лица ПО ВДПО на пожаре; командир звена ГДЗС; газодымозащитник; постовой на посту безопасности ГДЗС; связной; ствольщик; боец-пожарный</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение при смене караула приемки (сдачи) закрепленной пожарной техники, пожарно-технического вооружения и оборудования, помещений, инвентаря и иного имущества; - обучение личного состава отделения и содействие начальнику караула в выполнении плана боевой подготовки в период боевого дежурства; - контроль порядка содержания дыхательных аппаратов на закрепленном за отделением пожарном автомобиле; - выезд на места возникновения пожаров, организация работы отделения по ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ; - проведение иных видов работ по тушению пожаров и связанных с ликвидацией пожаров, аварийно-спасательных работ с применением пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и вооружения; - организация и контроль соблюдения правил техники безопасности личным составом отделения при осуществлении работ по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, проведении практических тренировок, выполнении хозяйственных и иных видов поручаемых работ; - контроль технического состояния пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, средств защиты органов дыхания отделения и организация работ по приведению их в исправное состояние; - контроль за работой специальных агрегатов закрепленной пожарной техники и организация работ по приведению их в исправное
-----------	--	--

		<p>состояние;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
9.	<p>Боец-пожарный (старший пожарный), командир звена ГДЗС; газодымозащитник; ствольщик; связной</p>	<ul style="list-style-type: none"> - выезд на пожары и проведение работ по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с применением пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и вооружения; - выполнение работ по вскрытию и разборке конструкций объектов возгорания; - содержание в исправном состоянии пожарно-технического вооружения и оборудования, проведение его технического обслуживания и устранение обнаруженных неисправностей; - выполнение обязанности по несению службы в составе внутреннего наряда караула; - выполнение обязанностей дежурного диспетчера в случае его отсутствия; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
10.	<p>Водитель пожарного автомобиля (старший водитель)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - содержание закрепленной пожарной техники в состоянии постоянной готовности к действию; - осуществление в установленном порядке технического обслуживания автотехники, с обеспечением при этом выполнения требований правил техники безопасности и производственной санитарии; - выезд на пожары и проведение работ обеспечивающих работу пожарной и аварийно-спасательной техники, необходимых для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ;

	<ul style="list-style-type: none"> - доставка на закрепленном автомобиле личного состава пожарной охраны, пожарно-технического вооружения и огнетушащих веществ к месту пожара; - обеспечение эффективной и бесперебойной работы узлов и агрегатов автомобиля, контроль запаса горюче-смазочных, других эксплуатационных материалов и огнетушащих веществ и своевременное информирование руководства пожарной охраны о необходимости их пополнения; - осуществление связи с радиотелефонистом пожарной охраны с использованием штатной радиостанции пожарного автомобиля; - ведение документации по учету работы автомобильных шин и аккумуляторных батарей, расходования ГСМ и топлива; - обеспечение постоянной готовности закрепленных пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения и оборудования, средств пожаротушения, установленных на них, к ведению боевых действий; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
11.	<p>Диспетчер (радиотелефонист)</p> <ul style="list-style-type: none"> - прием сообщения о пожаре, а также о вызовах подразделений ПО ВДПО по предоставленным телефонным линиям связи; - оформление документации на выезд боевых расчетов дежурной смены и направление к месту вызова сил и средств ПО ВДПО; - обобщение сведений о наличии сил и средств, осуществляющих охрану территории и объектов; -осуществление сбор и обобщение

оперативной обстановки на территории и охраняемых объектах и докладывает о ней руководству;

- осуществление проверки наличия связи с противопожарной службой субъекта Российской Федерации, службами жизнеобеспечения и со службами, взаимодействующими с пожарной охраной;

- информирование в установленном порядке руководства ПО ВДПО о выезде подразделений и обстановке на месте их работы;

- информирование ФПС через пункт пожарной связи, а также соответствующих должностных лиц пожарной охраны о выезде боевых расчетов дежурного караула, направлении дополнительных сил и средств, об оперативной обстановке на месте работы дежурного караула о возвращении боевых расчетов;

- поддержание постоянной связи с начальником дежурного караула, руководством ПО ВДПО, боевыми расчетами дежурного караула, выехавшими за пределы расположения подразделения ПО ВДПО;

- регистрация в журнале оперативных сообщений пункта связи ПО ВДПО о времени поступления и содержания сообщений, распоряжений и информации с места пожара, время прибытия к месту вызова и возвращения боевых расчетов, а также сведений об информировании о пожаре руководства ПО ВДПО, обслуживаемого объекта и иных лиц(согласно инструкции);

- информирование (немедленное) руководства ПО ВДПО о возникших на объектах пожарах;

-поддержание в установленном порядке связи со службами,

		<p>взаимодействующими с ПО ВДПО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание используемых средств связи в чистоте и исправности; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
12.	<p>Мастер ГДЗС Начальник контрольно-пропускного пункта ГДЗС; командир звена ГДЗС; газодымозащитник</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение работы поста газодымозащитной службы ПО ВДПО; - проведение технического обслуживания аппаратов защиты органов дыхания, используемых личным составом ПО ВДПО; - ведение учета имеющихся средств защиты органов дыхания; - ведение учета работы личного состава ПО ВДПО в аппаратах защиты органов дыхания; - организация и проведение обучения личного состава работе в аппаратах защиты органов дыхания и их техническому обслуживанию; - обеспечение газодымозащитников необходимым количеством запасных воздушных баллонов и своевременность их перезарядки, в том числе и при работе на пожарах; - ведение документации газодымозащитной службы ПО ВДПО; - выезд на места возникновения пожаров, участия в работе по ликвидации пожара; - проведение иных видов работ по тушению пожаров и связанных с ликвидацией пожаров, аварийно-спасательных работ с применением пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и вооружения; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

13.	Мастер связи	<ul style="list-style-type: none"> - учет и техническое обслуживание имеющихся в ПО ВДПО средств связи; - осуществление мероприятий по улучшению технического состояния средств связи; - контроль ведения личным составом ПО ВДПО правил ведения радиообмена; - организация и проведение обучения работников ПО ВДПО правилам работы и обращения со средствами связи; - обеспечение средств связи источниками питания при ведении боевых действий силами и средствами ПО ВДПО; - выезд на места возникновения пожаров, участие в работе по ликвидации пожара; - выполнение обязанностей дежурного диспетчера в случае его отсутствия; - выполнение хозяйственных работ по поддержанию служебных и бытовых помещений в надлежащем санитарно-техническом состоянии.
14.	Делопроизводитель (заведующий канцелярией)	<ul style="list-style-type: none"> - регистрация входящей и исходящей документации и корреспонденции в ПО ВДПО; - контроль за соблюдением сроков исполнения документов, выполнения мероприятий, указанных в распоряжениях вышестоящих инстанций и планово-распорядительной документации ПО ВДПО - работа на персональном компьютере, размножение и печатание необходимой служебной документации; - прием и передача сообщений факсимильной связью и электронной почтой с использованием официального почтового ящика.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на создание подразделения пожарной охраны Всероссийского добровольного пожарного общества и оказание услуг в области пожарной безопасности

г. _____

«__» _____ 200_ года

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя президиума регионального отделения ООО ВДПО _____, действующего на основании Устава ООО ВДПО, Положения о пожарной охране ООО ВДПО, лицензии № __ от __ 200_ г., выданной МЧС России с одной стороны, и ОАО «_____», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании Устава (Положения) с другой стороны, и все вместе далее именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является деятельность Исполнителя по обеспечению пожарной безопасности на объектах Заказчика по адресу: _____.

«Исполнитель» организует на объектах "Заказчика" силами и средствами создаваемого подразделения пожарной охраны ВДПО пожарно-профилактическое обслуживание и круглосуточную защиту от пожаров зданий, сооружений, помещений, территории и т.п. в соответствии с установленным порядком, утвержденным законодательством Российской Федерации и нормативными документами Федеральной противопожарной службы.

Перечень объектов «Заказчика», подлежащих обеспечению соответствующего противопожарного режима, определяется утвержденной в установленном порядке Дислокацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

Структура, штатная численность и перечень должностей подразделения пожарной охраны ВДПО по обслуживанию объектов «Заказчика» утверждаются руководителем «Исполнителя», исходя из объема выполняемых задач по профилактике и тушению возможных пожаров, а также договорной цены (Приложение 2).

Границы и порядок выезда подразделения пожарной охраны ВДПО определяются расписанием выездов, утверждаемого ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации.

1.2. Для выполнения возложенных на «Исполнителя» задач по профилактике и тушению возможных пожаров создается подразделение

пожарной охраны ВДПО штатной численностью ____ человек, которые содержатся за счет средств «Заказчика».

При изменении штатной численности подразделения ПО ВДПО, «Стороны» в установленном порядке вносят соответствующие изменения в настоящий договор, которые оформляются письменно Протоколом согласования и являются неотъемлемой частью договора.

«Заказчик» передает «Исполнителю» во временное пользование здания, сооружения, помещения, пожарную и другую технику, а также оборудование, снаряжение и имущество, перечень которых указан в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью (Приложения № 3,4).

1.3. В своих взаимоотношениях стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, уставами, наставлениями и приказами, инструкциями, регламентирующими деятельность Федеральной противопожарной службы, Положением о пожарной охране ВДПО, Уставом «Заказчика», его организационно-распорядительными документами, настоящим договором.

1.4. Предложения по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил, улучшению противопожарного состояния, являются обязательными для исполнения "Заказчиком", а также подрядными организациями и прикомандированными к ним рабочими и служащими.

1.5. Подразделение пожарной охраны ВДПО по вопросам организации пожарной безопасности, тушения пожаров, ликвидации последствий аварий и проведения аварийно-спасательных работ на обслуживаемом объекте взаимодействует с Главным управлением МЧС России по _____.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется в установленном порядке через созданное подразделение пожарной охраны ВДПО на объектах «Заказчика»:

В области организации и осуществлении профилактики пожаров

2.1.1. Осуществлять пожарно-профилактическое обслуживание зданий, помещений и сооружений, расположенных на территории объектов «Заказчика».

2.1.2. Осуществлять пожарный надзор за противопожарным состоянием объекта в соответствии с дислокацией участков, секторов и дозоров.

2.1.3. Своевременно выявлять нарушения противопожарного режима, правил и норм пожарной безопасности, выдавать руководителям структурных подразделений объекта предложения по устранению выявленных замечаний, а также применять меры по их устранению через руководство объекта.

2.1.4. Оказывать помощь администрации объекта в подготовке постановлений, приказов, распоряжений, направленных на повышение

пожарной безопасности предприятия (организации), в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности.

2.1.5. Анализировать противопожарное состояние объекта и разрабатывать рекомендации, направленные на снижение пожарной опасности технологических процессов и обеспечение пожарной безопасности объекта.

2.1.6. Осуществлять проведение вводного инструктажа с вновь поступающими на работу или командированными на объект.

2.1.7. Осуществлять контроль, оказывать помощь в проведении первичных и повторных инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности.

2.1.8. Организовывать и проводить обучение рабочих и служащих объекта мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара. Организовывать и проводить встречи и беседы с рабочими и служащими объекта на противопожарные темы.

2.1.9. Организовывать и проводить занятия с рабочими и служащими по пожарно-техническому минимуму (ПТМ), разрабатывать или оказывать помощь в разработке программ по ПТМ, вести учет лиц, прошедших обучение по программам ПТМ.

2.1.10. Оказывать помощь в разработке порядка организации и проведения огневых и других взрывопожароопасных работ.

2.1.11. Осуществлять проверку подготовки мест проведения огневых и других взрывопожароопасных работ, с оформлением соответствующих документов.

2.1.12. В течение рабочего дня периодически проверять соблюдение мер пожарной безопасности при проведении огневых и других взрывопожароопасных работ, принимать меры по прекращению их проведения при несоблюдении установленных норм и правил пожарной безопасности.

2.1.13. Совместно с соответствующими службами объекта, осуществлять контроль за своевременностью и качеством проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, выполняемых организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. Вести учет средств автоматической противопожарной защиты.

2.1.14. Оказывать помощь по проверке пожарных гидрантов и других источников водоснабжения.

2.1.15. Осуществлять рассмотрение разработанной в установленном порядке документации по техническому перевооружению, перепланировке зданий, сооружений, отдельных помещений, давать рекомендации по соблюдению норм и правил пожарной безопасности на данных объектах. Консультировать инженерно-технических работников объекта по вопросам пожарной безопасности.

2.1.16. Контролировать в процессе строительства или реконструкции зданий, сооружений и отдельных помещений выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

2.1.17. Разрабатывать предложения по приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, техники и оборудования для тушения пожаров.

2.1.18. Проводить учет пожаров и аварий, происходящих на обслуживаемом объекте, анализ причин их возникновения и распространения, условий, необходимых для успешного тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

2.1.19. Вносить предложения руководству объекта о привлечении отраслевых проектных и научно-исследовательских организаций по проработке проблемных вопросов по совершенствованию противопожарной защиты отдельных технологических процессов или объекта в целом.

2.1.20. Принимать участие в работе пожарно-технической комиссии объекта, оказывать содействие в организации деятельности добровольных пожарных дружин.

2.1.21. Оказывать помощь в определении требуемого количества первичных средств пожаротушения и их распределении.

2.1.22. Принимать участие в приемке помещений по окончании рабочего дня, согласно утвержденного администрацией объекта списка.

2.1.23. Соблюдать установленный на объекте режим охраны и секретности.

В области организации и осуществлении функций по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ.

2.1.24. Осуществлять оперативное реагирование на возникающие пожары, ведение боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в соответствии с тактическими возможностями созданного подразделения пожарной охраны ВДПО по охране объекта.

2.1.25. Обеспечивать поддержание сил и средств подразделения пожарной охраны ВДПО в постоянной готовности к ликвидации пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

2.1.26. Разрабатывать необходимую документацию и проводить отработку действий сил и средств пожарной охраны предприятия по взаимодействию с подразделениями государственной противопожарной службы по ликвидации возможных пожаров.

2.1.27. Разрабатывать оперативно-служебную документацию, связанную с организацией деятельности, тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

2.1.28. Организовывать несения караульной службы личным составом пожарной охраны ВДПО.

2.1.29. Определять требуемое количество сил и средств, материальных ресурсов для тушения пожаров на обслуживаемых объектах, определять

маршрут следования и способа доставки сил и средств пожарной охраны ВДПО на охраняемый объект для тушения пожаров.

2.1.30. Осуществлять профессиональную подготовку личного состава подразделения пожарной охраны ВДПО по охране объекта.

2.1.31. Совместно с администрацией объекта, цехов осуществлять практические тренировки обслуживающего персонала и членов ДПД по тушению возможных пожаров. Проводить занятия с боевыми противопожарными расчетами, а также организовывать и проводить соревнования между ними. Оказывать помощь по организации боевых противопожарных расчетов.

2.2. “Заказчик” обязуется:

2.2.1. Принимать необходимые меры по устранению нарушений противопожарного режима, правил пожарной безопасности и других нормативных документов, а также предписаний Государственного пожарного надзора.

2.2.2. В установленном порядке предоставлять пожарной охране информацию о пожарах, авариях и иных ЧС, произошедших на предприятии; сведения о состоянии пожарной и противаварийной безопасности объекта, его технической оснащенности; о наличии сил и средств борьбы с пожарами и проведения аварийно-спасательных работ; другие материалы, способные оказать влияние на обеспечение пожарной безопасности и тушение пожаров.

2.2.3. Содержать в исправном состоянии установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, средства оповещения о пожаре. Заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России по обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.2.4. Организовывать регулярные проверки исправности пожарных гидрантов и других источников водоснабжения.

2.2.5. Направлять в пожарную охрану проектно-сметную документацию на вновь возводимые и реконструируемые здания, сооружения и отдельные помещения для проверки их соответствия противопожарным требованиям нормативных документов.

2.2.6. Проводить сертификацию продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

2.2.7. Организовывать проведение занятий с руководителями подразделений, рабочими и служащими объекта по пожарно-техническому минимуму силами специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

2.2.8. Предоставлять сотрудникам пожарной охраны возможность выступать по местной радиотрансляции и в объектовой печати.

2.2.9. Предоставить пожарной охране помещение, оборудовав его необходимыми наглядными пособиями, плакатами и действующими макетами,

для проведения вводного инструктажа с вновь поступающими на работу или командированными на объект.

2.2.10. Организовывать разработку инструкций о мерах пожарной безопасности в цехах, участках, складских помещениях, на взрывопожароопасные технологические процессы.

2.2.11. Издавать и при необходимости корректировать приказы, распоряжения администрации объекта, направленные на повышение пожарной безопасности предприятия.

2.2.12. Обеспечить беспрепятственное посещение сотрудниками пожарной охраны всех помещений объекта для осуществления проверок их противопожарного состояния и целевых дозоров.

2.2.13. Организовать прохождение с вновь поступающими на работу или командированными на объект вводного противопожарного инструктажа.

2.2.14. Создать объектовую пожарно-техническую комиссию и организовать ее работу для повышения пожарной безопасности объекта.

2.2.15. Определить порядок проведения на территории объекта огневых и других взрывопожароопасных работ.

2.2.16. Принимать меры по приобретению требуемого количества первичных средств пожаротушения и совместно с сотрудниками пожарной охраны распределять его по цехам, участкам, складам и другим производственным помещениям.

2.2.17. Принимать меры по реализации мероприятий разработанных пожарной частью по результатам анализа противопожарного состояния объекта.

2.2.18. Определить перечень и порядок приема помещений по окончании рабочего дня, а также на выходные и праздничные дни.

2.2.19. Предоставить пожарной охране во временное пользование служебные, бытовые и подсобные помещения для размещения пожарной техники, пожарно-технического оборудования и инвентаря, личного состава, обеспечивать их коммунальными услугами согласно норм.

2.2.20. Осуществлять капитальный и текущий ремонт выделенных помещений, обеспечивать помещения необходимыми средствами и материалами.

2.2.21. Обеспечивать пожарную часть мебелью, инвентарем, имуществом, пожарно-техническим вооружением, пожарной и другой техникой, горюче-смазочными материалами, обмундированием согласно норм положенности для подразделений государственной противопожарной службы МЧС России.

2.2.22. Организовывать и проводить расследование пожаров, технологических вспышек и загораний, связанных с пожарами - для установления причин их возникновения, разработки и реализации мероприятий по их недопущению.

2.2.23. Обеспечивать беспрепятственный допуск на территорию объекта дополнительных сил и средств пожарной охраны и других организаций, привлеченных для ликвидации пожаров.

2.2.24. Принимать участие в обучении личного состава пожарной охраны по изучению пожарной опасности технологических процессов и требованиям техники безопасности на объекте.

2.2.25. Осуществлять страхование личного состава пожарной охраны и возмещение ущерба в случае гибели или увечья и в других установленных Законом случаях, при выполнении служебных обязанностей.

2.2.26. Осуществлять на базе автохозяйства или гаража объекта все виды технического обслуживания пожарных автомобилей, находящихся на балансе объекта с предоставлением необходимого оборудования, ремонтного персонала, запасных деталей и эксплуатационных материалов.

2.2.27. Не допускать использование не по-прямому назначению пожарных автомобилей и пожарно-технического вооружения.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма договора на выполнение задач подразделением пожарной охраной ВДПО в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. настоящего договора, включающая в себя все виды довольствия, в том числе НДС, определяется протоколом-соглашением о договорной цене и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. За выполнение услуг по настоящему договору, «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Исполнителя» сумму, утвержденную на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ и сметы, выставляемой, в течение 3-х банковских дней с момента подписания Акта.

3.3. Плата за содержание пожарной охраны по настоящему договору вносится "Заказчиком" на счет "Исполнителя" ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего после месяца, за который вносятся платежи.

3.4. В случае изменения денежного содержания пожарной охраны сумма платежей "Заказчиком" соответственно пересматривается не позднее чем через 10 дней после получения сметы, выплата разницы гарантируется в срок не более одного месяца со времени принятия решения о таком изменении.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. В случае несвоевременного перечисления средств на содержание пожарной охраны "Заказчик" обязуется уплатить неустойку в размере 0,5% этой суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе «Заказчика» он возмещает «Исполнителю» финансовые затраты, связанные с социальной защитой и/или увольнением личного состава пожарной охраны ВДПО в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Все споры по настоящему договору, если они не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат передаче на разрешение арбитражного суда в установленном законом порядке.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д. При условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему соглашению. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону в письменном форме о начале действия указанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены в установленном порядке.

Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Объектовое подразделение пожарной охраны может привлекаться для тушения пожаров и выполнения аварийно-спасательных работ за пределы обслуживаемого объекта в соответствии с утвержденными в установленном порядке планом привлечения сил и средств, порядком использования сил и средств пожарной охраны и на основе договоров с органами местного самоуправления и организациями.

5.2. По договоренности с «Заказчиком» «Исполнитель» обязуется организовать и выполнять на объектах «Заказчика» другие работы и услуги в области пожарной безопасности, по отдельно представляемым сметам:

- огнезащитная обработка конструкций;
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание систем автоматической пожарной защиты;
- электротехнические работы;
- замер сопротивления изоляции электрических сетей и молниеотводящих устройств;
- обследование промышленных труб;
- проверка, очистка дымоходов и вентиляционных каналов;
- поставка, техническое обслуживание, перезарядка, реализация всех видов огнетушителей и пожарного оборудования;
- проектирование и монтаж инженерных сетей и коммуникаций;
- обучение мерам пожарной безопасности и т.п.

5.3. Начальник подразделения пожарной охраны ВДПО должен отчитываться в установленные сроки перед руководителем «Заказчика» о деятельности подразделения.

5.4. «Заказчик» ежегодно в декабре месяце, по предоставлению отдельного счета, выделяет средства для выплаты личному составу пожарной охраны

единовременного денежного вознаграждения в размере 3 (трех) окладов денежного содержания на каждую единицу штатной численности.

5.5. В случае ликвидации и/или реорганизации одной из сторон все его обязанности переходят полностью на его правопреемника.

5.6. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме, подписываются руководителями «Сторон» или уполномоченными ими лицами.

5.7. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из «Сторон».

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен сроком на один и вступает в силу с _____ года.

6.2. Если за три месяца до истечения срока действия договора ни одна из «Сторон» не потребует его прекращения, договор считается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

7.1. «Исполнитель» _____

7.2. «Заказчик»: _____

Банковские
«Исполнителя»

реквизиты

Банковские
"Заказчика":

реквизиты

Приложение:

1. Дислокация участков, секторов и дозоров, обслуживаемых подразделением объектовой пожарной охраны, на которых организуется пожарный контроль за противопожарным состоянием ОАО «_____».

2. Протокол-соглашение о договорной цене.

3. Акт передачи во временное пользование пожарной охране зданий, сооружений, помещений, пожарной техники и другого оборудования.

4. Перечень пожарно-технического вооружения, оборудования передаваемого для обеспечения пожарной охраны и потребность их в 200_ г.

5. Смета расходов на ремонт, зданий подразделения пожарной охраны ВДПО, техники и оборудования (рекомендуемое).

6. Смета расходов на содержание зданий пожарной части, техники и оборудования на 200_ год (рекомендуемое).

7. Смета расходов по обеспечению задач, возложенных на объектовую пожарную охрану (рекомендуемое).

8. Положение о пожарной охране ВДПО, Устав ОАО «_____».

**Председатель президиума
совета Регионального
отделения ВДПО**

(подпись)

**Генеральный директор
ОАО «_____»**

(подпись)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Должность, Ф.И.О.	Подпись	Примечание

Приложение № 1 к договору
от «___» _____ 200_ г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ОАО «_____»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель президиума совета
Регионального отделения ВДПО

«___» _____ 200_ г.

«___» _____ 200_ г.

ДИСЛОКАЦИЯ

участков, секторов и дозоров, обслуживаемых подразделением пожарной охраны ВДПО, на которых организуется пожарный надзор за противопожарным состоянием ОАО «_____»

Пожарная техника, находящаяся
В боевом расчете:
АЦ-40 - ___

Для профилактического обслуживания
выделено ___ единиц инженерно-
инспекторского состава:

№ п/п	Участок, маршрут дозора	Перечень зданий, сооружений, помещений, входящих в участок	Режим работы
1.	2.	3.	4.
1.	Участок № 1 односменный	Корпус № 1, цех 2, лаборатория и т.д.	08.00-17.00
2.	Участок № 2 односменный	Цех №4, № 5 и т.д.	08.00-17.00
3.	Дозор 1 пеший	Корпус заводоуправления, склады МТС, и т.д.	17.00 – 08.00.
4.	Дозор 2 целевой на АЦ	Испытания оборудования в корпусе № 6	По заявке организации

Примечание:

1. Инженерно-инструкторский состав, обслуживающие участки № 1-2 в течение всего рабочего времени свою работу проводят непосредственно на закрепленном участке охраняемого участка с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
2. Пребывание профилактического состава в рабочее время в расположении части допускается с разрешения начальника ПО ВДПО, его заместителя.
3. Во время профилактической работы на объекте инженерно-инспекторский состав периодически через 1-1,5 часа докладывают

начальнику караула обстановку на участке, который делает запись в журнале.

4. При отсутствии инженерно-инспекторского состава ведение профилактической работы проводится начальником подразделения ПО ВДПО (его заместителем), а также начальниками дежурных караулов.
5. Начальник караула, в целях обеспечения необходимого контроля за противопожарным состоянием охраняемого объекта, проверки службы профилактического состава и дозорных, обязан не мене 4-х часов находиться на объекте, из них – 2 часа в ночное время.
6. В зависимости от обстановки на объекте, а также в выходные и праздничные дни начальником караула организуется высылка целевых дозоров с 18.00 до 8.00, при необходимости противопожарное состояние проверяется с выездом боевого расчета на АЦ.
7. Для противопожарного осмотра зданий, помещений, участков, складов перед их закрытием по окончании рабочего времени привлекается инженерно-инспекторский состав, начальники караулов, члены ДПД, ПТК, начальники цехов, ответственные лица за противопожарное состояние согласно приказа.

ПРОТОКОЛ – СОГЛАШЕНИЕ
о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся от Регионального отделения ООО ВДПО _____, действующий на основании Положения и лицензии от «___» _____ г. № _____, выданной МЧС России, с одной стороны, и от открытого акционерного общества «_____» _____, действующий на основании Устава, с другой стороны удостоверяем, что «Сторонами» достигнуто соглашение о договорной цене на создание подразделения пожарной охраны ВДПО и оказание услуг в области пожарной безопасности на объектах открытого акционерного общества «_____», которая на момент заключения договора составляет в годовом исчислении _____ рублей (_____ тысяч рублей).

Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора и основанием для проведения расчетов и платежей.

Генеральный директор
ОАО «_____»

Председатель президиума совета
регионального отделения ВДПО

А К Т

передачи во временное пользование пожарной охране зданий, сооружений,
помещений, пожарной техники и другого оборудования.

г. _____

«___» _____ 200_ г.

№ п/п	Перечень предоставляемых средств	Площадь кв. м .	Остаточная стоимость по состоянию на 01.12.0_ г. (руб.)	Примечание
1.	<i>Территория учебно-тренировочного комплекса</i>			
2.	<i>Территория 100-метровой полосы с препятствиями</i>			
3.	<i>Территория общего пользования</i>			
4.	<i>Административное здание</i>			
4.1.	Кабинет начальника части			
4.2.	Кабинет заместителя начальника части			
4.3.	Кабинет старшины			
4.4.	Кабинет инспекторов			
4.5.	Комната отдыха диспетчеров			
4.6.	Раздевалка личного состава			
4.7.	Сан.узел			
4.8.	Кухня			
4.9.	Столовая			
4.10.	Комната отдыха			
4.11.	Учебный класс			
4.12.	Помещение уборщицы			
4.13.	Помещения профилактического состава 2 этаж			
4.15.	Подвальное помещение			
5.	<i>Пожарное депо</i>			
5.1.	Гараж			
5.2.	Сан.узел			

5.3.	Душевая			
5.4.	Помещение курилки			
5.5.	Зал заседаний			
5.6.	Бойлерная			
5.7.	Караульное помещение			
5.8.	Вент.камера			
5.9.	Рукавная база			
5.10.	Спортивный класс			
5.11.	Кабинет мастера ГДЗС			
5.12.	База ГДЗС			
5.13.	Компрессорная			
5.14.	Кладовка базы ГДЗС			
5.15.	Вышка для сушки рукавов			
5.16.	Учебная башня			
5.17.	Кабинет начальника караула			
5.18.	Кладовка старшины			
5.19.	Электрощитовая			
5.20.	Пункт связи части			
5.21.	Склад обмундирования			
6.	<i>Пост технического обслуживания</i>			
6.1.	Гараж			
6.2.	Кладовка старшины			
6.3.	Кабинет старшего водителя			
6.4.	Сан.узел			
6.5.	Ремонтная мастерская			
6.6.	Кладовка старшего водителя			
7.	<i>Теплодымокамера</i>			
8.	<i>Пожарная техника</i>			
8.1.	АЦ-40 (130)			
8.2.	АЦ-40 (131)			
9.	<i>Оборудование</i>			
9.1.	Кислородный компрессор			
9.2.	Токарный станок			
9.3.	Труборезный станок			

Генеральный директор ОАО « _____ »

Председатель президиума совета регионального отделения
ВДПО _____

	гидранта									
20.	Лафетные стволы	шт.								
21.	Лестница палка	шт.								
22.	Лестница 3-х коленная	шт.								
23.	Лестница штурмовка	шт.								
24.	Лом	шт.								
25.	Набор шофёрских инструментов	к-т								
26.	Напорно- всасывающие 80	шт.								
27.	Рукава пожарные 51	м								
28.	Рукава пожарные 66	м								
29.	Рукава пожарные 77	м								
30.	Огнетушители ОП-5	шт.								
31.	Переносные радиостанции	шт.								
32.	Переходники	шт.								
33.	Пила	шт.								
34.	Пожарная колонка	шт.								
35.	Пожарные пояса	шт.								
36.	Пожарные каски	шт.								
37.	Пожарные топоры	шт.								
38.	Пожарные карабины	шт.								
39.	Пульт связи	шт.								
40.	Разветвление 3- ходовое	шт.								
41.	Рукавные задержки	шт.								
42.	Рукавные зажимы	шт.								
43.	Рукавные мостики	шт.								
44.	СВП-4	шт.								

45.	Спасательная верёвка	шт.								
46.	Стволы РСК-50 А	шт.								
47.	Стволы РС-50 П	шт.								
48.	Теплоотражатель- ные костюмы	к-т								
49.	Топор	шт.								
50.	Фонарь ФОС	шт.								
51.	Шланг для пенообразователя	шт.								
52.	Пенообразователь	тонн								

Генеральный директор ОАО «_____»

Председатель президиума совета регионального отделения
ВДПО _____

Приложение № 5 к договору
от «__» _____ 200_ г.
(рекомендуемое)

С М Е Т А Р А С Х О Д О В
на ремонт зданий пожарной охраны ВДПО, техники и оборудования

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Запасные части для ремонта пожарных автомобилей (по мере необходимости)	-----	-----	обеспечивает «Заказчик»
2.	Ремонт оргтехники (по мере необходимости)	-----	-----	обеспечивает «Заказчик»
3.	Испытание диэлектрических средств (перчаток, бот, ножниц)	комплект ов	-----	обеспечивает «Заказчик»
4.	Испытание пожарных лестниц	шт.	-----	обеспечивает «Заказчик»
5.	Ревизия и испытание грузоподъёмных механизмов	шт.	-----	обеспечивает «Заказчик»
6.	Ремонт кровли здания	тыс. рублей	-----	
7.	Ремонт помещений части (гараж, учебный класс, спортивная комната, база газодымозащитной службы, зал заседаний, пищеблок, кабинет заместителя начальника, кабинет начальника, коридор, раздевалки, душевая)	тыс. рублей	-----	
8.	Водоотвод подушки учебной башни	м	-----	обеспечивает «Заказчик»
9.	Ремонт подушки учебной башни	-----	-----	обеспечивает «Заказчик»
10.	Ремонт дорожного покрытия фасада части	кв. м	-----	обеспечивает «Заказчик»
11.	Ремонт воздушного компрессора	тыс. рублей		
12.	Ремонт табло погодных условий	тыс. рублей		
13.	Испытание спасательных верёвок	шт.	-----	обеспечивает «Заказчик»
14.	Освидетельствование и ремонт металлорежущих станков	шт.	-----	обеспечивает «Заказчик»

15.	Установка системы вентиляции в гараже пожарного депо	тыс. рублей	-----	
16.	Запасные части для ремонта	тыс. рублей	-----	

ИТОГО:

Генеральный директор ОАО « _____ » _____

Генеральный директор МОО ООО ВДПО _____

СМЕТА РАСХОДОВ
на содержание зданий подразделения пожарной охраны ВДПО, техники и
оборудования
на 200_год

№ п / п	Наименование	Сумма в рублях	Примечание
1.	<p>Материалы: Мыло: __ кг; Стиральный порошок: __ кг; Хлорная известь: __ кг; Ветошь: __ кг; Нетканое полотно: __ м; Поролоновые губки: __ шт; Чистящие средства: __; Электролампочки 150 Вт: __ шт; Электролампочки 100 Вт: __ шт; Электролампочки: __ шт; Галогеновые лампочки (ФОС): __ шт; Галогеновые лампы 1000 Вт: __ шт; Электророзетки: __ шт; Электропровода: __ м; Патроны для светильников: __ шт; Электровыключатели: __ шт; Масляная краска: __ кг; Растворитель: __ кг; Мастика автомобильная: __ кг; Тосол __ литров; Шлифшкурка: __ кв.м.; Углекислота: __ баллона; Спирт: _ литров; Дверные замки: __ шт; Лак: __ кг; Телефоны: __ шт</p>		
2.	<p>Топливо: бензин АИ-80 __ тонны бензин АИ-92 __ литров дизтопливо __ тонны масло И-20 __ литров масло М-8 __ литров масло ТАП-15 __ литров масло М-10 __ литров масло 15 W __ 20 литров моторное __ литров масло марки GSX SAE 10 W 40 __ литров литол __ литров</p>		

3.	Услуги автотранспорта		
4.	Услуги телефонной связи: оплата городских номеров оплата телефона АТС		
5.	Обслуживание телефонов средств связи		
6.	Обслуживание пульта связи пожарной части		
7.	Услуги прачечной		

Генеральный директор ОАО «_____» _____

Председатель президиума совета регионального отделения ВДПО _____

Приложение № 7 к договору
от «__» _____ 200_г.
(рекомендуемое)

СМЕТА РАСХОДОВ

по обеспечению задач, возложенных на подразделение пожарной охраны ВДПО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма	Примечание
1	Методическая литература	руб.		
2	Подписка на периодические издания	руб.		
3	Канцелярские принадлежности	руб.		
4	Инвентарь: - веники: ___ шт; - мётла: ___ шт; - лопаты совковые: ___ шт; - лопаты штыковые: ___ шт; - лопаты снеговые: ___ шт; - грабли: ___ шт.	-----	-----	обеспечивает «Заказчик»
5	Мебель (кабинет начальника части) стол, стулья, книжные шкафы	руб.	_____	
6	Приобретение вещевого имущества и боевой одежды	руб.	_____	
7	Почтовая связь	руб.	_____	
8	Проведение соревнований и конкурсов	руб.	_____	
9	Приобретение оргтехники	руб.	_____	
	Итого :			

Генеральный директор ОАО «_____» _____

Председатель президиума совета регионального отделения ВДПО _____

«УТВЕРЖДАЮ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»



С.И.ГРУЗДЬ

2007 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**по определению необходимой численности личного состава и количества
пожарной техники для организации подразделений пожарной охраны ВДПО
на предприятиях в соответствии с требованиями НПБ 201-96 «Пожарная
охрана предприятий. Общие требования»**

Москва 2007 г.

Пример расчета

Исходные данные:

- промышленное предприятие общей площадью 160 га, на огражденной территории предприятия располагаются производственные, административные, складские здания, очистные сооружения;
- характеристика объектов предприятия¹ :

Группа сложности	Занимаемая площадь (м ²)	Режим работы (К)	Защищенность средствами АППЗ (к)
1	60000	круглосуточный	УАПТ 30% (0,3)
2	540000	(4)	УАПТ 50% (0,5)
3	500000	двухсменный (2) односменный (1)	АПС 100% (1,0)

(Пример расчета площадей предприятия по группам сложности см. прил. №1)

- наибольшее производственное здание II степени огнестойкости, шириной 68 м, объемом – 71 тыс. м³, без фонарей;
- расстояние от ближайшего подразделения ГПС до предприятия – 1,8 км. Пожарная часть имеет в боевом расчете пожарную автоцистерну (АЦ), численность расчета 5 человек и пожарный автонасос (АН) с численностью расчета 10 человек. Другие подразделения пожарной охраны расположены на удалении 5 и более км.

Необходимо определить:

1. Необходимость оснащения подразделения пожарной охраны ВДПО по охране предприятия пожарными автомобилями.
2. Количество и типаж пожарных автомобилей.
3. Численность личного состава подразделения пожарной охраны ВДПО по охране предприятия.

1. Определяем необходимость оснащения подразделения пожарной охраны ВДПО по охране предприятия пожарными автомобилями.

- 1.1. Пожарная охрана предприятия оснащается пожарными автомобилями (п.5.2. НПБ 201-96 [1], если:
 - удаленность объектов предприятия от места дислокации подразделений ГПС превышает нормативный радиус его обслуживания ($T_{факт.} > T_{норм.}$);
 - в гарнизоне пожарной охраны отсутствует количество пожарных автомобилей, необходимых для обеспечения подачи воды на нужды пожаротушения на предприятии.

¹ Для таких объектов предприятия, как взлетно-посадочные полосы, трассы автодромов, очистные сооружения, пруды-охладители, пруды накопители, магистральные части газонефтепроводов, линии электропередач, автомобильные и железные дороги, пустыри и пр. группа сложности не определяется.

Численность группы по предупреждению пожаров рассчитывается в индивидуальном порядке.

1.2. Для проверки этих условий определяем:

1.2.1. Нормативное расстояние, на котором должно быть размещено подразделение пожарной охраны ГПС от предприятия.

Радиус обслуживания подразделения ГПС определяется из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения предприятия по дорогам общего пользования или проездам (п.3.37 СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»).

$$T_{\text{норм.}} = 4 \text{ км}$$

1.2.2. Нормативный расход воды на наружное пожаротушение ($Q_{\text{н}}$):

Расход воды на наружное пожаротушение на промышленном предприятии на один пожар принимается для здания, требующего наибольший расход воды согласно п. 2.14 табл. 7,8 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», который для рассматриваемого здания составляет: $Q_{\text{норм.1}} = 30$ л/с, учитывая, что согласно п. 2.22 СНиП 2.04.02-84 при площади промышленного предприятия более 150га за расчетное количество принимается два одновременных пожара, в соответствии с примечанием 1 к табл. 7 и 8 расчетный расход воды на наружное пожаротушение принимаем по 2-м зданиям, требующим наибольшего расхода воды.

Для рассматриваемого случая принимаем, что 2-е здание имеет аналогичные параметры, тогда:

$$Q_{\text{н}} = Q_{\text{норм.1}} + Q_{\text{норм.2}} = 30 + 30 = 60 \text{ л/с}$$

1.2.3. Радиус (Т) и количество пожарных автомобилей из подразделений ГПС ($N_{\text{авт}}$, $N_{\text{ан}}$), прибывающих на предприятие за время, необходимое для сосредоточения требуемого количества пожарных автомобилей:

$$T = V_{\text{движ.}} \cdot t_{\text{соср.}}$$

где $V_{\text{движ.}}$ – скорость движения пожарных автомобилей, км/ч ($V_{\text{движ.}} = 40$ км/ч определяется по прил. 3 п.3 [1]); $t_{\text{соср.}}$ – расчетное время, необходимое для сосредоточения требуемого количества пожарных автомобилей, определяется по формуле: $t_{\text{соср.}} = (F_{\text{расч.}} / \pi U^2)^{0,5}$

$F_{\text{расч.}}$ – расчетная площадь пожара, м^2 , определяется по номограмме по требуемой интенсивности подачи воды ($I_{\text{тр.}}$) и нормативному расходу на наружное пожаротушение ($Q_{\text{н}}$) или по формуле $F_{\text{расч.}} = Q_{\text{н}} / I_{\text{тр.}}$ ($F_{\text{расч.}} = 300 \text{ м}^2$);

U – линейная скорость распространения горения, м/мин., определяется по табл. 1, прил.3 [1] ($U=3,0$ м/мин);

$I_{\text{тр.}}$ – требуемая интенсивность подачи воды, л/м²с, определяется по табл. 2 прил.3 [1] ($I_{\text{тр.}} = 0,2$ л/м²с).

$$t_{\text{соср.}} = (300 / 3,14 \times 3^2)^{0,5} = 3,3 \text{ мин.}$$

$$T = (40 \times 3,3) / 60 = 2,2 \text{ км}$$

Учитывая, что на данном расстоянии от предприятия находится только одно подразделение ГПС (см. исходные данные), в боевом расчете которого имеется одна АЦ с численностью расчета 5 человек и один АН с численностью расчета 10 человек, производим оценку тактико-технических

возможностей подразделения ГПС по подаче воды на нужды пожаротушения (п.5.3. [1]):

$$Q_{\text{факт.}} = N_{\text{АН}}Q_{\text{АН}} + N_{\text{АЦ}}Q_{\text{АЦ}},$$

где $N_{\text{АН}}$ и $N_{\text{АЦ}}$ – количество пожарных автонасосов и автоцистерн, находящихся в боевом расчете подразделений ГПС; $Q_{\text{АН}}, Q_{\text{АЦ}}$ – расход воды, л/с, которые могут обеспечить боевые расчеты на пожарных автомобилях с учетом тактико-технических данных пожарных автомобилей и возможностей личного состава, определяются по табл. 2 [1].

$$Q_{\text{факт.}} = 1 \times 21 + 1 \times 7 = 28 \text{ л/с}$$

1.3. Проводим сопоставление результатов расчетов с требованиями п. 5.2 [1] $T_{\text{факт.}} = 1,8 \text{ км} < T_{\text{норм.}} = 4 \text{ км}$ (удаленность объектов промышленного предприятия не превышает расстояний, установленных СНиП II-89-80*); $Q_{\text{норм.}} = 60 \text{ л/с} > Q_{\text{факт.}} = 28 \text{ л/с}$ (подразделение ГПС не может обеспечить нормативный расход воды на наружное пожаротушение ($Q_{\text{факт.}} < Q_{\text{норм.}}$)).

Вывод:

Пожарную охрану предприятия необходимо оснастить пожарными автомобилями.

2. Определяем количество и типаж пожарных автомобилей для пожарной охраны предприятия.

2.1. Количество пожарных автомобилей для оснащения пожарной охраны предприятия определяется из условия, что тушение пожара обеспечивается при равенстве нормативного и фактического расходов воды на наружное пожаротушение: ($Q_{\text{факт.}} \geq Q_{\text{норм.}}$).

Учитывая, что подразделение ГПС обеспечивает $Q_{\text{факт.}} = 28 \text{ л/с}$, определяем недостающий (Q) расход воды для тушения пожаров на предприятии:

$$Q = Q_{\text{норм.}} - Q_{\text{факт.}} = 60 - 28 = 32 \text{ л/с}$$

2.2. Для обеспечения недостающего расхода воды на нужды пожаротушения предлагается в соответствии с п. 5.3 табл. 2 [1] оснастить пожарную охрану рассматриваемого предприятия 3 пожарными автомобилями:

- 2 АЦ с численностью боевого расчета по 5 чел;
- 1 АН – 10 чел.

По предлагаемому варианту боевые расчеты пожарных автомобилей обеспечат расход воды на наружное пожаротушение:

$$Q_{\text{п.}} = 2 \times 7 + 1 \times 21 = 35 \text{ л/с}$$

Общее количество воды, которое могут подать на нужды пожаротушения подразделение пожарной охраны ГПС и пожарной охраны предприятия составит: $Q_{\text{общ.}} = Q_{\text{факт.}} + Q_{\text{п.}} = 28 + 35 = 63 \text{ л/с}$

Вывод:

$Q_{\text{общ.}} = 63 \text{ л/с} > Q_{\text{норм.}} = 60 \text{ л/с}$ (условие по обеспечению требуемого расхода воды выполняется).

3. Определяем численность работников подразделения пожарной охраны ВДПО по охране предприятия:

3.1. Численность работников подразделения пожарной охраны складывается из численности группы пожаротушения, группы по предупреждению пожаров и группы ресурсного обеспечения (п.п. 2.5, 2.6 [1]);

$$N_{\text{общ.}} = N_{\text{туш.}} + N_{\text{пр.}} + N_{\text{р.о.}}$$

3.2. Численность боевых расчетов на пожарных автомобилях предприятия составит:

$$N_{\text{туш.}} = (N_{\text{АЦ}} N_{\text{лс}}^{\text{АЦ}} + N_{\text{АН}} N_{\text{лс}}^{\text{АН}}) K,$$

где $N_{\text{лс}}^{\text{АЦ}}$, $N_{\text{лс}}^{\text{АН}}$ – численность личного состава боевых расчетов на пожарных автомобилях; K – коэффициент сменности несения дежурства.

$$N_{\text{туш.}} = (2 \times 5 + 1 \times 10) 4 = 80 \text{ чел.}$$

3.3. Численность группы по предупреждению пожаров на предприятии составит:

$$N_{\text{пр.}} = (F_1 / F_{p1}) K_1 + (F_2 / F_{p2}) K_2 + (F_3 / F_{p3}) K_3, [2]$$

F_1, F_2, F_3 – площади объектов предприятия по группам сложности, м^2 , F_{p1}, F_{p2}, F_{p3} – рекомендуемые площади участков (секторов), м^2 определяются по табл. 1 [1];

K_1, K_2, K_3 – коэффициенты сменности несения дежурства, зависят от режима работы объектов предприятия.

$$N_{\text{пр.}} = (60000/30000) \times 4 + (540000/50000) \times 2 + (500000/70000) \times 1 = 38 \text{ чел.}^{(2)}$$

3.4. В зависимости от защищенности объектов предприятия средствами АПЗ (п.4.3 [1]) и наличия боевых расчетов на пожарных автомобилях допускается увеличивать время обхода и соответственно площадь участка, а также использовать для наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятия до 30% численности работников группы пожаротушения (п.4.4 [1]).

Тогда численность группы по предупреждению пожаров составит:

$$N_{\text{пр.ф.}} = N_{\text{пр.1}} - N_{\text{туш}} \times 0,3$$

Для рассматриваемого предприятия новые рекомендуемые площади ($F_{\text{рп}}$) участков рассчитываются по формуле:

$$F_{\text{рп}} = F_p + (F_p) \times (k) \times (k_1) = F_p (1 + (k) \times (k_1)),$$

где k – коэффициент защищенности объекта предприятия средствами АПЗ; $k_1 = 0,5$ определяется по п. 4.3 [1].

И составят для объектов:

$$1 \text{ группы сложности (30\% УАПТ): } 30000 (1 + 0,3 \times 0,5) = 34500 \text{ м}^2;$$

$$2 \text{ группы сложности (50\% УАПТ): } 50000 (1 + 0,5 \times 0,5) = 62500 \text{ м}^2;$$

² Для удобства расчетов и составления дислокации участков, секторов целесообразно расчет численности группы по предупреждению пожаров проводить по каждой рабочей смене, тогда в формуле [2] необходимо исключить коэффициенты K_1, K_2, K_3 .

3 группы сложности (100% АПС): $70000 (1 + 1 \times 0,5) = 105000 \text{ м}^2$.

Произведем перерасчет количества участков и численности группы по предупреждению пожаров на предприятии:

$$N_{\text{пр.ф.}} = (60000/34500) \times 4 + (540000/62500) \times 2 + (500000/105000) \times 1 - 80 \times 0,3 = 7 \text{ чел.}$$

Вывод:

Общая численность работников подразделения пожарной охраны ВДПО составит:

$$N_{\text{общ.}} = N_{\text{туш.}} + N_{\text{пр.ф.}} = 80 + 7 = 87 \text{ чел.}$$

Примечание:

1) Введение в организационную структуру пожарной охраны предприятия должностей руководителя подразделения, его заместителей, финансовых, кадровых и др. работников, а также специалистов по обслуживанию пожарной техники и средств связи может производиться в соответствии с существующими нормативами за счет расчетной или дополнительной численности пожарной охраны предприятия.

2) Для подмены работников пожарной охраны на период отпусков и болезней рекомендуется увеличивать расчетную численность на 10%.

3) При осуществлении расчетов по определению численности работников пожарной охраны и количества пожарной техники для конкретных промышленных предприятий, а также при подготовке актов МВК необходимо принимать во внимание:

3.1. Подготовленный в установленном порядке персонал, который в соответствии с технологическим регламентом и должностными обязанностями может участвовать в тушении пожаров, членов добровольных пожарных дружин, прошедших специальное первоначальное обучение, а также приспособленную для целей пожаротушения технику, имеющуюся на объекте;

3.2. Дополнительные расходы воды, которые обеспечивают для открытых технологических установок стационарные установки пенного пожаротушения, лафетные стволы, установки подачи распыленной воды и др.;

3.3. Требования п.п. 5.4-5.13 НПБ 201-96

4) Если в соответствии с п. 1.4. [1] одно подразделение обслуживает несколько предприятий, то расчет группы по предупреждению пожаров проводится для зданий, помещений всех объектов, а его техническая оснащенность рассчитывается исходя из нормативного расхода воды на самое пожароопасное здание из всех предприятий.

5) Допускается расчетную площадь пожара ($F_{\text{расч}}$) принимать в соответствии с оперативными планами пожаротушения, разработанными в установленном порядке.

6) Для объектов, имеющих большую протяженность или площадь территории допускается уменьшать рекомендуемую площадь участка по табл. 1 [1], с тем условием, чтобы периодичность контроля не превышала

нормативную (2 часа для объектов 1 группы сложности, 4 часа – 2-ой, 6 часов для 3-ей).

7) При заключении договоров на создание подразделений пожарной охраны ВДПО необходимо учитывать, что указанное подразделение может в полном объеме выполнять свои обязанности, предусмотренные Типовым договором, только при расчетной численности личного состава, выполненной в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями. Если в результате работы межведомственной комиссии принято решение о создании подразделения ПО ВДПО с численностью меньше расчетной, соответственно должны быть сокращены обязанности и виды работ и услуг, выполняемые созданным подразделением ВДПО, исходя из его реальной численности.

Приложение № 1

Пример расчета площадей предприятия по группам сложности

1. Категории помещений, зданий предприятий и учреждений определяются в соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», ведомственными нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.

2. Объект предприятия – отдельно стоящее здание, наружные установки, сооружения и территория предприятия.

3. Подразделения, расположенные на объекте предприятия – отдельные производства, цеха, выделенные противопожарными стенами, перегородками.

4. Критерии отнесения объектов предприятия к соответствующей группе сложности см. табл. 1 НПБ 201-96.

СВЕДЕНИЯ

о производственных площадях и категориях производства на _____, работающих в 1-ую смену

№ п/п	Объект предприятия	Общая площадь объекта предприятия с учетом этажности (м ²)	Подразделения, расположенные на объекте предприятия	Категории производства и их площади (м ²)					Группа сложность и объекта предприятия по табл. 1 НПБ 201-96	Защитное средств ам АППЗ (м ²)
				А	Б	В	Г	Д		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Здание № 1	6000	Цех № 5 Цех № 10 Цех № 15	-	1 0 0 0 5 0 0 0	5 0 0 1 0 0 0 0	-	1 0 - 0 1 0 0 0	1	3000

					-	1 0 0 0		0 -		
			Итого:		1 5 0 0 0	2 5 0 0 0		2 0 0 0		
2.	Здание № 2	3500	Цех№8 Цех№11	- -	- -	1 0 0 0 -	- 2 0 0 0	5 0 0 -	2	2000
			Итого:			1 0 0 0 0	2 0 0 0	5 0 0		
3.	Открытый склад лесопило материало в	2000				2 0 0 0			2	

и т.д.

Всего по 1 смене: К 1-й группе относятся 10 объектов предприятия общей площадью $F_1 = 90000$ кв.м,

коэффициент защищенности средствами АПЗ 50% ($\kappa=0,5$)

Ко 2-й группе относятся 15 объектов предприятия общей площадью $F_2 = 150000$ кв.м, коэффициент защищенности средствами АПЗ 60% ($\kappa=0,6$),

К 3-й группе относятся 20 объектов предприятия общей площадью $F_3 = 280000$ кв.м, коэффициент защищенности средствами АПЗ 30% ($\kappa=0,3$)

По остальным рабочим сменам производится аналогичный расчет.